


大谷口大金平こどもの遊び場

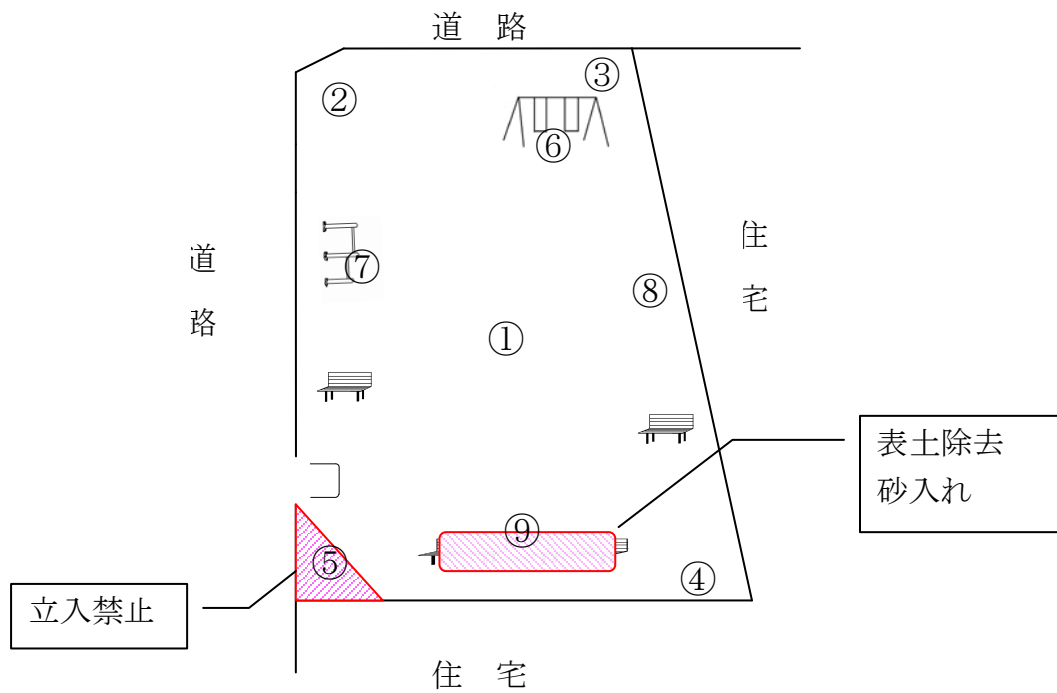

- ・24年3月14日 一次対応として⑨ベンチ付近の表土を除去し、砂入れを行いました。
⑤周辺部分については特に放射線量が高かったため、一時的に立入禁止としました。
また、水が溜まらないよう、遊具下に砂入れを行いました。

大谷口大金平こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表(測定日:平成24年3月7日)

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μSv/h)		No.	名称	測定値(μSv/h)	
		詳細測定時	一次対応後 (対応日3/14)			詳細測定時	一次対応後 (対応日3/14)
1	中央	0.241					
2	隅	0.372					
3	隅	0.267					
4	隅(溝)	0.335					
5	隅	0.859	-				
6	ブランコ下	0.345					
7	鉄棒下	0.263					
8	住宅際	0.314					
9	ベンチ前	0.421	0.398				

- ・上記及び他の公園の測定結果に基づき、除染計画を作成し、作業を実施いたします。
- ・松戸市の指標値は0.23 μSv/hです。数値が指標値以上の部分について除染を実施します。
- ・詳細測定の際、特に高い放射線量を検出した箇所を中心に、一次対応を行いました。
- ・植栽地等を除き、平成24年8月31日までに除染を完了させる予定です。
- ・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。