


429 西木戸第2公園

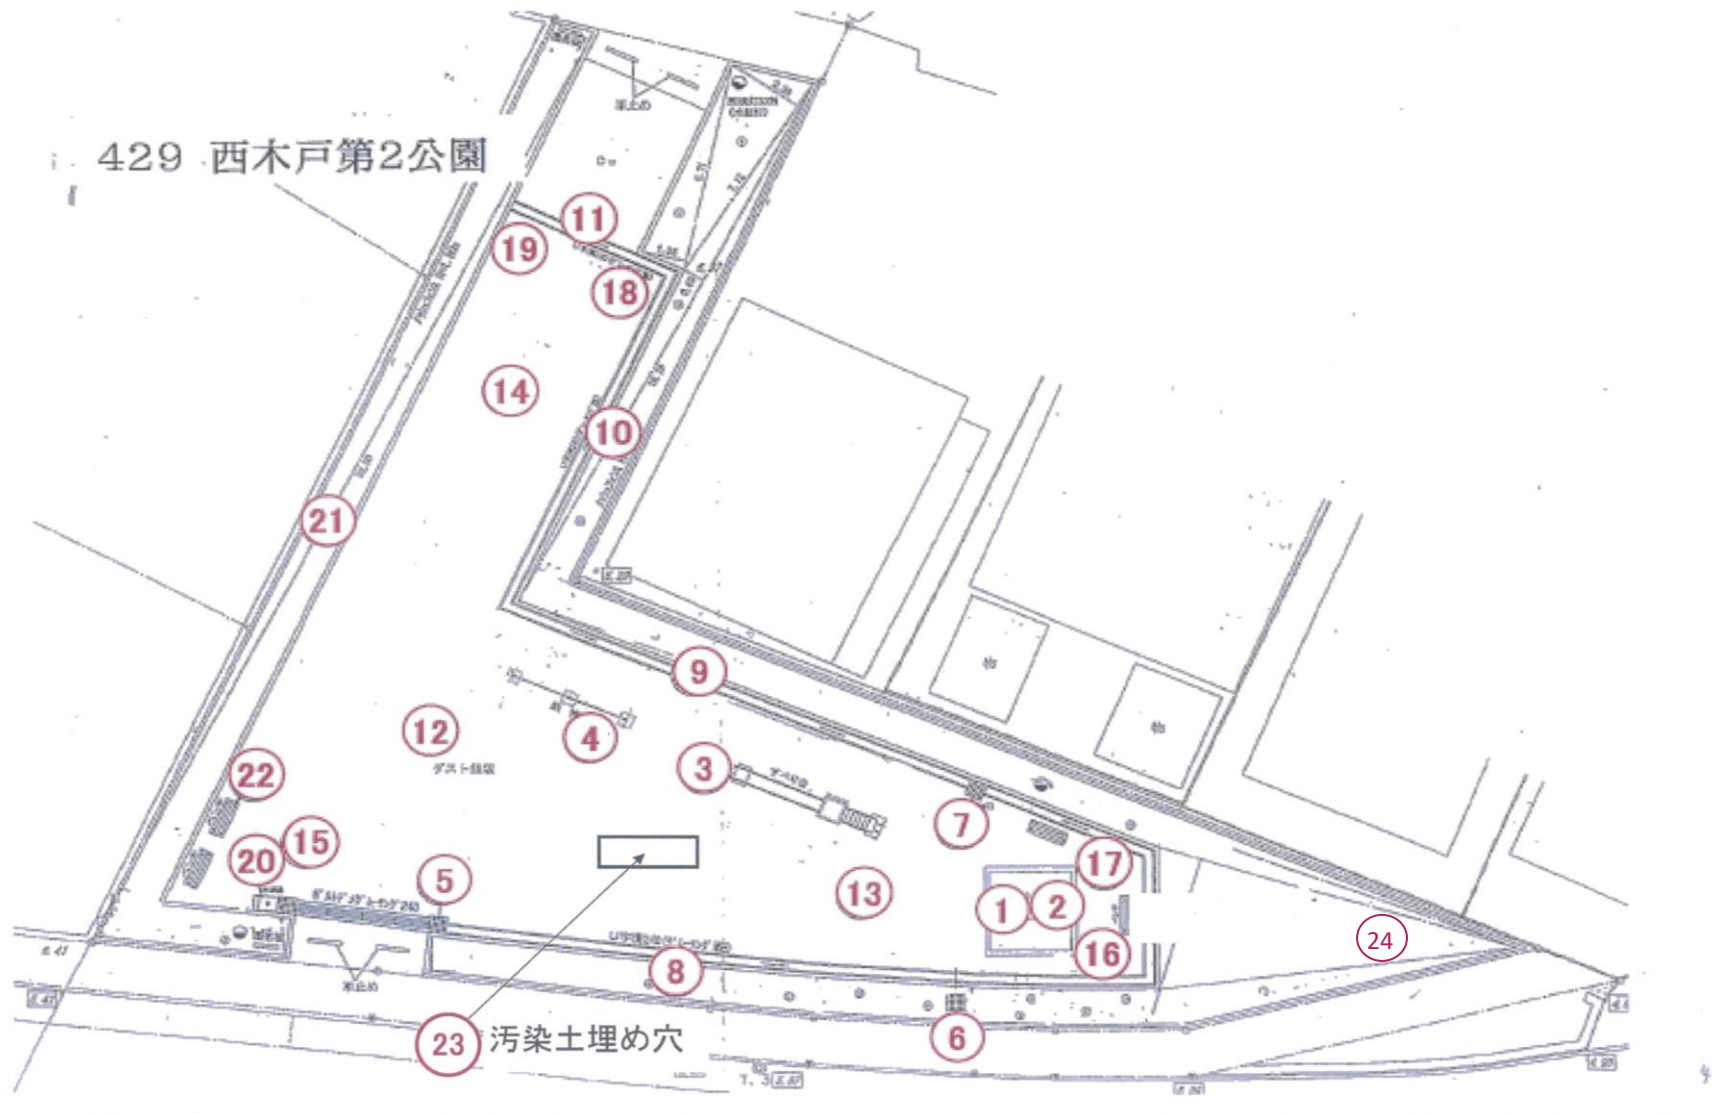

放射線量測定値一覧表(単位 μ Sv/h)
公園名:西木戸第2公園

測定高さは(～平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm
(平成30年度～)測定方法Aは5cm、Bは50cm

除染作業日:平成24年8月24日、2月9日～10日、11月3日、平成25年3月23日

| No. | 名称 | 最初の測定 | | 最新の測定 | | H30～ 測定方法 | No. | 名称 | 最初の測定 | | 最新の測定 | | H30～ 測定方法 |
|-----|--------|------------|------------|-----------|--|--------------|-----|--------|------------|------------|-----------|--|--------------|
| | | 平成23年11月2日 | 平成30年2月23日 | 令和2年1月11日 | | | | | 平成23年11月2日 | 平成30年2月23日 | 令和2年1月11日 | | |
| 1 | 砂場 | 0.215 | 0.085 | | | | 16 | 広場(隅) | 0.250 | 0.113 | | | |
| 2 | 砂場 | 0.198 | 0.081 | | | | 17 | 広場(隅) | 0.260 | 0.108 | | | |
| 3 | すべり台 | 0.305 | 0.087 | 0.064 | | A | 18 | 広場(隅) | 0.271 | 0.093 | 0.096 | | A |
| 4 | 鉄棒 | 0.258 | 0.062 | | | | 19 | 広場(隅) | 0.249 | 0.071 | | | |
| 5 | 集水桧 | 0.280 | 0.088 | | | | 20 | 水飲み場 | 0.242 | 0.085 | | | |
| 6 | 集水桧 | 0.241 | 0.093 | | | | 21 | 木の根元 | 0.264 | 0.102 | 0.100 | | A |
| 7 | 集水桧 | 0.298 | 0.118 | | | | 22 | ベンチ | 0.244 | 0.094 | | | |
| 8 | U字構 | 0.277 | 0.089 | 0.065 | | A | 23 | 広場(中心) | | 0.085 | | | |
| 9 | U字構 | 0.257 | 0.120 | | | | 24 | 緑地内① | | | 0.088 | | B |
| 10 | U字構 | 0.285 | 0.116 | | | | 25 | | | | | | |
| 11 | U字構 | 0.266 | 0.090 | | | | 26 | | | | | | |
| 12 | 広場(中心) | 0.275 | 0.096 | | | | 27 | | | | | | |
| 13 | 広場(中心) | 0.279 | 0.080 | 0.063 | | A | 28 | | | | | | |
| 14 | 広場(中心) | 0.280 | 0.088 | | | | 29 | | | | | | |
| 15 | 広場(隅) | 0.266 | 0.114 | | | | 30 | | | | | | |

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は 0.23μ Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、 0.23μ Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、 0.1μ Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。