




平成22年度 予算の概要についてお知らせします

◆水道事業を運営するための予算です

◆水道施設を造るための予算です

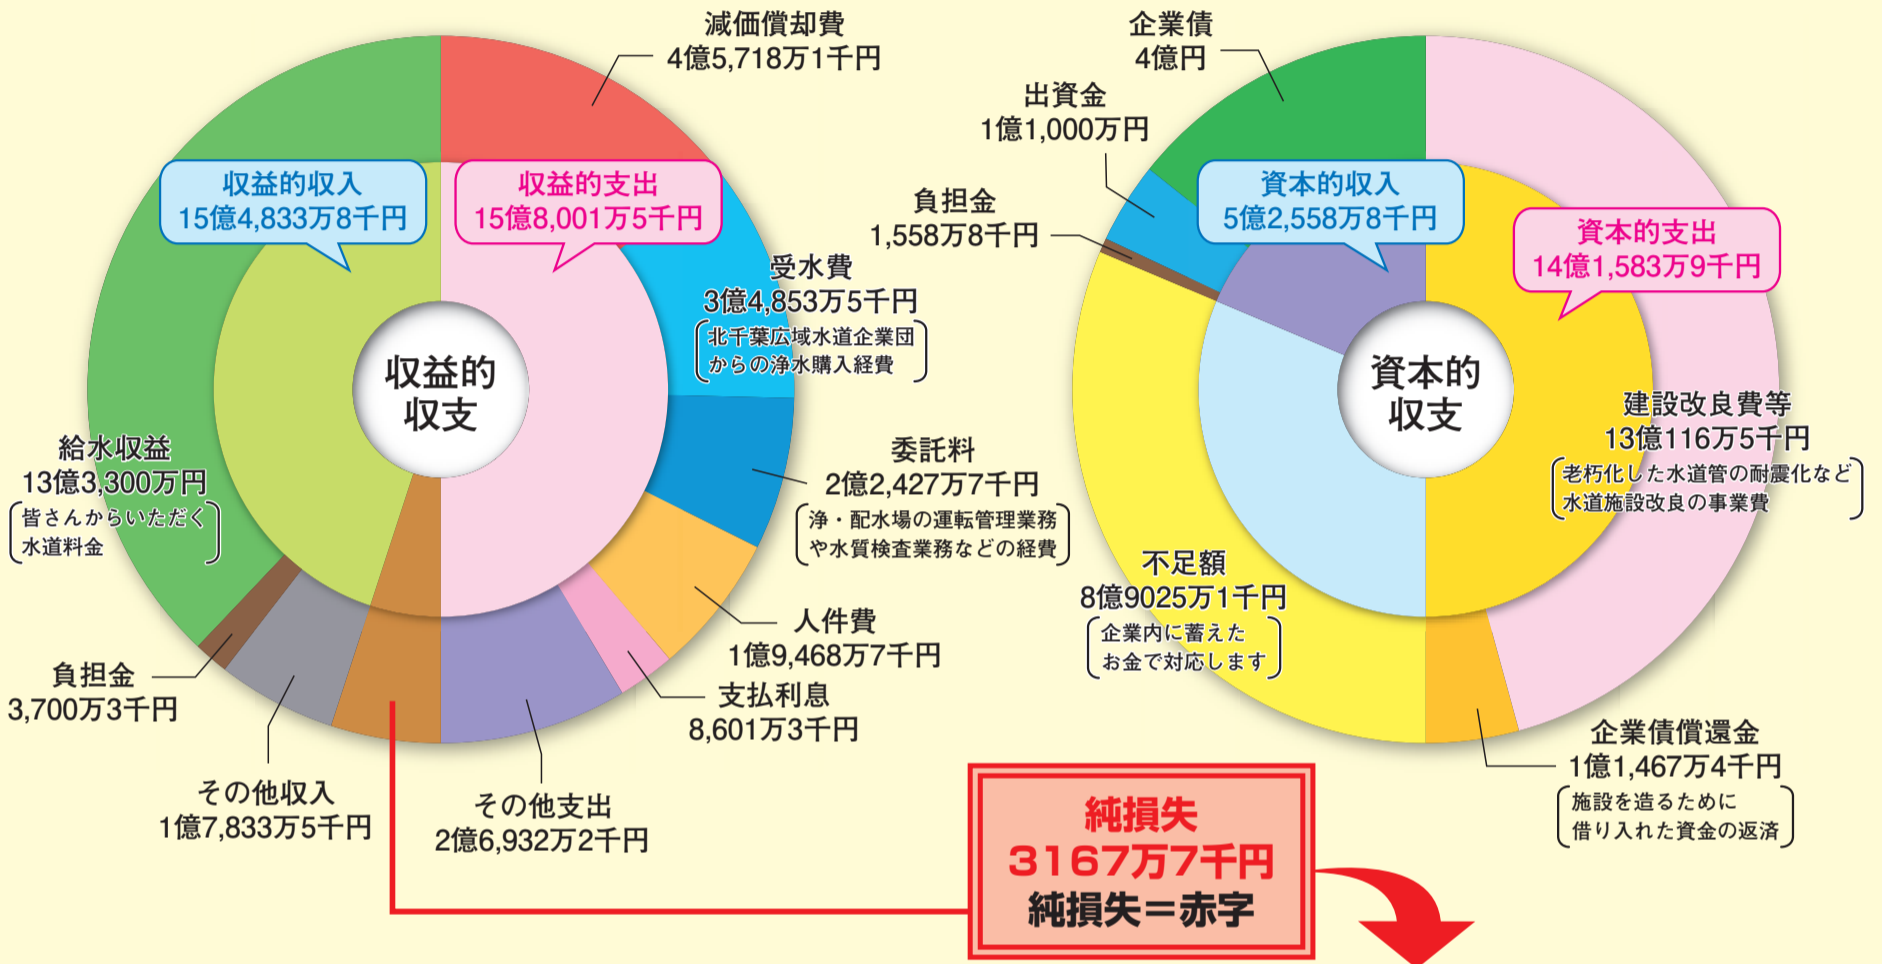


赤字予算でも大丈夫なの!?

近年、少子・高齢化やライフスタイルの変化、節水意識の高揚などにより、全国的に水需要は減り続けています。本市水道部の水の売り上げも、水道料金を値上げした平成8年度をピークに下がり続けています。

効率的な経営により経費を節約する努力をしてきましたが、平成22年度から、収入と支出のバランスが崩れ、赤字となる見込みです。ただ、過年度で生じた利益を内部留保資金として積み立てているので、平成22年度において損失が生じて、すぐに水道事業が運営できなくなるわけではありません。

先日、皆さんの代表である水道事業運営審議会委員が新しく決まりました。今後、水道事業運営審議会で、「これからの望ましい水道料金のあり方」について話し合いをしていただく予定です。

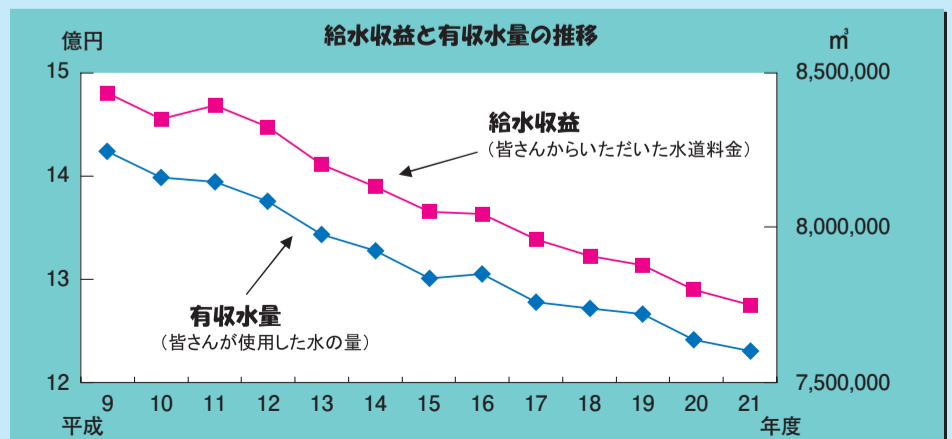

松戸市水道事業管理者 山田 常基
本格的な夏を迎える季節になりましたが、皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。わたくし、この4月に水道事業管理者に就任いたしました。生活に欠かすことのできない良質な水と、水道事業の重要な役割を深く認識し、良質な水の安定供給に努めて参りますので、今後ともよろしくお願ひ申し上げます。



水道事業運営審議会委員を委嘱

5月31日に水道事業運営審議会委員の任期(2年)が満了となり、新たに下記の皆さんを委員に委嘱しました。

この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の維持と開かれた事業運営の推進を目指し、受益者代表ならびに学識経験者の方々から幅広く意見をお聴きする市長の諮問機関です。

今後の審議会の開催は市のホームページ等でお知らせします。

- | | | |
|-----|-------|--------------|
| 会長 | 土岐 寛 | 学識経験者 |
| 副会長 | 中澤 卓實 | 常盤平団地地区受益者代表 |
| 委員 | 大塚 清一 | 小金地区受益者代表 |
| | 川村 絹慧 | 学識経験者 |
| | 後藤 淳子 | 学識経験者 |
| | 小室 英世 | 常盤平地区受益者代表 |
| | 土屋 晴行 | 学識経験者 |
| | 松下 政明 | 新松戸地区受益者代表 |



【50音順(委員)敬称略】



Q 先日、「水道メーター交換のお知らせ」というハガキが届きました。これは水道部で実施しているものですか？

A 使用水量を計測するため備えつけられている水道メーターは、計量法で使用期限(8年間)が定められており、交換することが義務づけられています。

毎年、交換対象となるお客さまには事前にハガキで通知します。水道部から委託を受けた業者が敷地内に入り作業を行いますのでご協力ください(ご不在の場合でも水道メーターの交換をさせていただきますのでご了承ください)。

作業終了後は、「水道メーター取りかえのお知らせ」を投函しています。

※交換作業の費用は水道部で負担しますので、お客さまの費用負担はありません。

※作業従事者は松戸市水道部発行の身分証を携帯しています。

※作業中は10分程度の断水があります。

※交換時に空気が混入し水が白濁することがありますが、水質に問題はありません。


閻水道部工務課 ☎341-0911



平成21年度水質検査結果

松戸市営水道は、地下水を原水とする浄水と河川を原水とする浄水によりお配りしています。また、検査結果は下表のとおり、水質基準をすべてクリアしており、給水区域のお客さまからも、おいしい水であるとの評価もいただいています。おいしい水の要件は水質項目：蒸発残留物30mg/l～200mg/l・硬度10mg/l～100mg/l・残留塩素0.4mg/l以下・水温20℃以下です。

お客さまが飲んでいる水は、基38「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」のとおり、硬度が70mg/l mg～80mg/lで、軟水に近い「硬水」です。地下水の水温も15℃前後です。

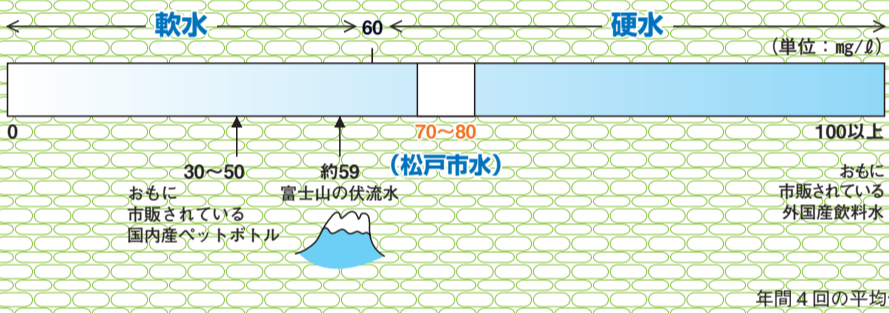

番号	検査項目	水質基準値	新松戸1-327 給水栓	常盤平1-23 給水栓
			平均値	平均値
基01	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウムおよびその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満
基04	水銀およびその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
基05	セレンおよびその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満
基06	鉛およびその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満
基07	ヒ素およびその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満
基08	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.0050mg/l未満	0.0050mg/l未満
基09	シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
基10	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.02mg/l	0.286mg/l
基11	フッ素およびその化合物	0.8mg/l以下	0.1mg/l	0.09mg/l
基12	ホウ素およびその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未満	0.10mg/l未満
基13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
基14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
基15	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0040mg/l未満	0.0040mg/l未満
基16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0020mg/l未満	0.0020mg/l未満
基17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満

番号	検査項目	水質基準値	新松戸1-327 給水栓	常盤平1-23 給水栓
			平均値	平均値
基18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.0030mg/l未満	0.0030mg/l未満
基19	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未満	0.0010mg/l未満
基20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.12mg/l	0.09mg/l
基21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
基22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0097mg/l	0.0053mg/l
基23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
基24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0090mg/l	0.0071mg/l
基25	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
基26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.031mg/l	0.022mg/l
基27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.020mg/l未満	0.020mg/l未満
基28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.011mg/l	0.0067mg/l
基29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0016mg/l	0.0025mg/l
基30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
基31	亜鉛およびその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未満	0.10mg/l未満
基32	アルミニウムおよびその化合物	0.2mg/l以下	0.016mg/l	0.010mg/l未満
基33	鉄およびその化合物	0.3mg/l以下	0.030mg/l未満	0.030mg/l未満
基34	銅およびその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未満	0.10mg/l未満
基35	ナトリウムおよびその化合物	200mg/l以下	24mg/l	15mg/l
基36	マンガンおよびその化合物	0.05mg/l以下	0.0014mg/l	0.0010mg/l未満
基37	塩化物イオン	200mg/l以下	23.5mg/l	14.6mg/l
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	77.9mg/l	72.3mg/l
基39	蒸発残留物	500mg/l以下	186mg/l	161mg/l
基40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
基41	ジオスミン	0.00002mg/l以下	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満
基42	2-メチルイソボルネオール	0.00002mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
基43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
基44	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
基45	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	0.8mg/l	0.5mg/l
基46	pH	5.8～8.6	7.8	8.0
基47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
基48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
基49	色度	5度以下	1度	1度
基50	濁度	2度以下	0度	0度
-	残留塩素	-	0.5mg/l	0.7mg/l

健康に関連する項目

健康に関連する項目

水道水が有すべき性状に関連する項目

お支払いは便利な口座振替で!!

水道料金のお支払いを口座振替にすると、金融機関等の窓口にお支払いに行く手間や、「うっかり納期を忘れた」ということもなくなります。お申し込みは、通帳、印鑑(届出印)、検針票(お客様番号の分かるもの)を持参して、金融機関の窓口へお申し込みください。なお、振替日は2ヵ月に1度、検針月の翌月28日です。

お客様センター

- 受付内容
水道料金のお支払い・お支払い方法の変更・引越し等の届出・宅地内での漏水減免
- 営業時間
月曜日から土曜日/午前8時30分から午後5時
※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
- 所在地
〒270-2261 松戸市常盤平3-26-2 (常盤平浄水場内)
☎ 383-2100 FAX 383-2104

