


# 古ヶ崎こどもの遊び場

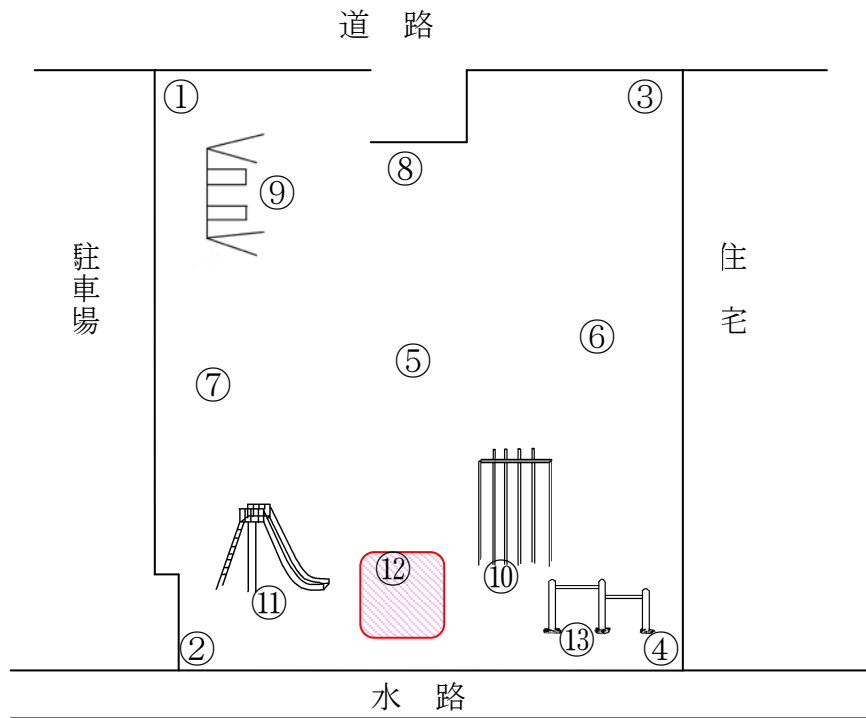

- ・24年3月21日 一次対応として、⑫砂地付近の天地返し及び砂入れを行いました。  
また、水が溜まらないよう、遊具下に砂入れを行いました。

## 古ヶ崎こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表(測定日:平成24年3月7日)

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値( $\mu$ Sv/h)		No.	名称	測定値( $\mu$ Sv/h)	
		詳細測定時	一次対応後 (対応日3/21)			詳細測定時	一次対応後 (対応日3/21)
1	隅	0.302					
2	隅	0.263					
3	隅	0.326					
4	隅	0.274					
5	中央	0.429					
6	駐車場民家際	0.290					
7	住宅際	0.312					
8	入口フェンス下	0.319					
9	ブランコ下	0.234					
10	のぼり棒下	0.360					
11	すべり台下	0.289					
12	砂地	0.516	0.225				
13	鉄棒下	0.341					

- ・上記及び他の公園の測定結果に基づき、除染計画を作成し、作業を実施いたします。
- ・松戸市の指標値は $0.23 \mu$  Sv/hです。数値が指標値以上の部分について除染を実施します。
- ・詳細測定の際、特に高い放射線量を検出した箇所を中心に、一次対応を行いました。
- ・植栽地等を除き、平成24年8月31日までに除染を完了させる予定です。
- ・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。