


浜野こどもの遊び場

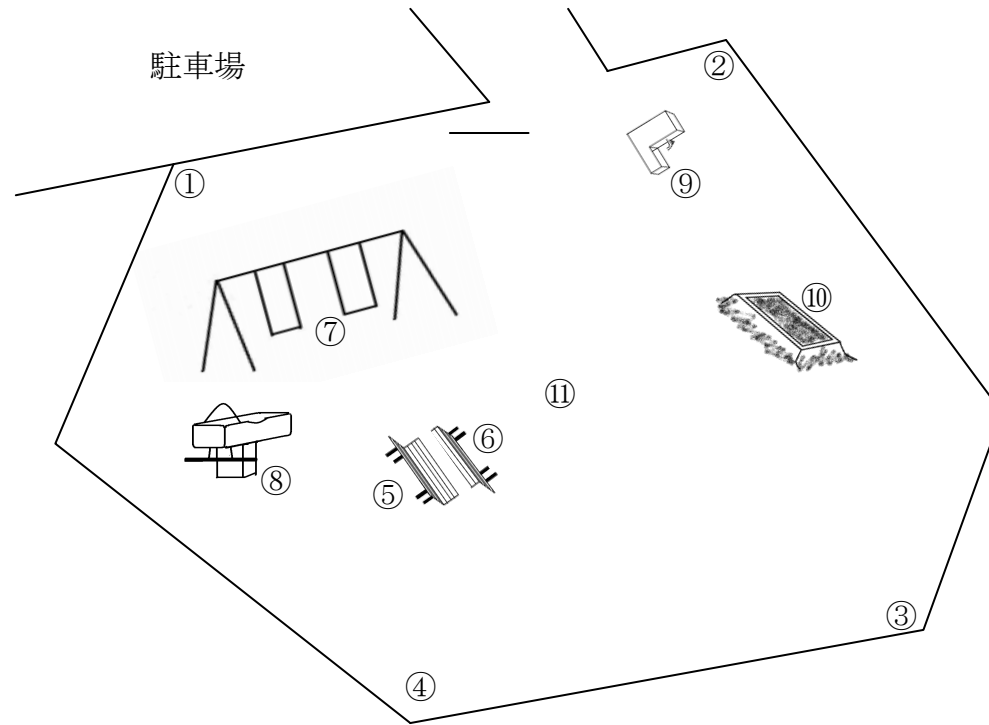

浜野こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表

測定日：平成27年 12月1日

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μSv/h)	No.	名称	測定値(μSv/h)
1	隅	0.095	16		
2	隅	0.089	17		
3	隅	0.157	18		
4	隅	0.196	19		
5	ベンチ	0.099	20		
6	ベンチ	0.092	21		
7	ブランコ	0.102	22		
8	遊具	0.111	23		
9	水飲み場	0.115	24		
10	砂場	0.096	25		
11	中央	0.099	26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

- 1) 測定対象放射線 : γ線
 - 2) 測定機器 : シンチレーション式サーベイメータ PA-1000 Radi(堀場製作所)
測定範囲 : 0.001~9.999 μSv/h , 精度 : 指示値に対する誤差±10%以内
 - 3) サンプルング時間 : 60秒
 - 4) 測定高さは、地表面からγ線検出器までの高さ
 - 5) 固定遊具の測定は、固定遊具の直近で行った
- ・松戸市の指標値は0.23 μSv/hです。
・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。

松戸市子どもわかもの課 TEL047-366-7464