


八ヶ崎住宅こどもの遊び場

除染作業を実施しました

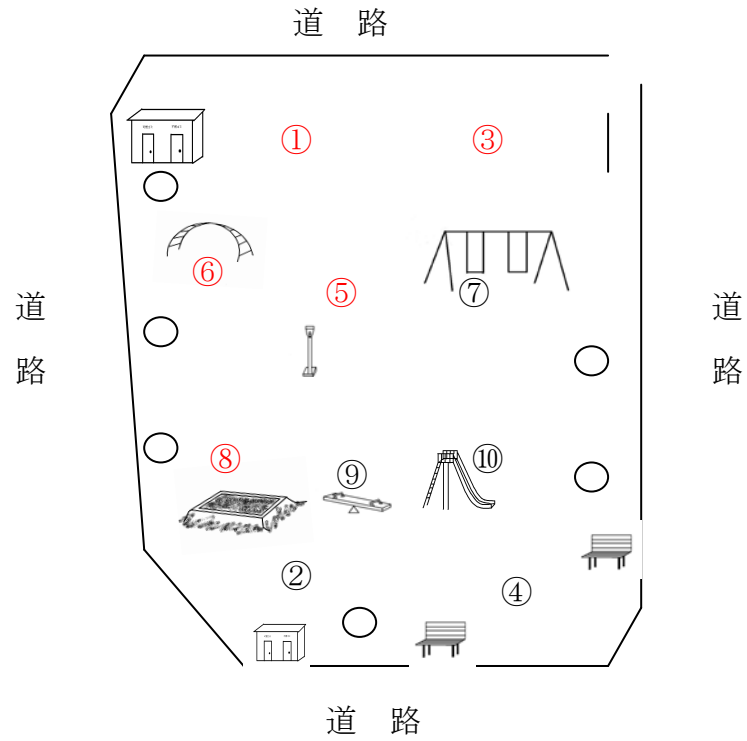

八ヶ崎住宅こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表

除染作業完了日：平成24年10月25日

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μSv/h)		No.	名称	測定値(μSv/h)	
		除染作業前	除染作業後			除染作業前	除染作業後
1	測点①	0.298	0.087				
2	測点②	0.177	-				
3	測点③	0.286	0.097				
4	測点④	0.221	-				
5	測点⑤(中央)	0.313	0.110				
6	ラダー	0.275	0.115				
7	ブランコ	0.224	-				
8	砂場	0.289	0.171				
9	シーソー	0.185	-				
10	すべり台	0.209	-				

- 1) 測定対象放射線 : γ線
 - 2) 測定機器 : シンチレーション式サーベイメータ PA-1000 Radi(堀場製作所)
測定範囲 : 0.001~9.999 μSv/h , 精度 : 指示値に対する誤差±10%以内
 - 3) サンプルング時間 : 60秒
 - 4) 測定高さは、地表面からγ線検出器までの高さ
 - 5) 固定遊具の測定は、固定遊具の直近で行った
- ・松戸市の指標値は0.23 μSv/hです。数値が指標値以上の部分について除染を実施しました。
- ・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。

松戸市教育委員会青少年課 TEL047-366-7464