


# 金ヶ作こどもの遊び場

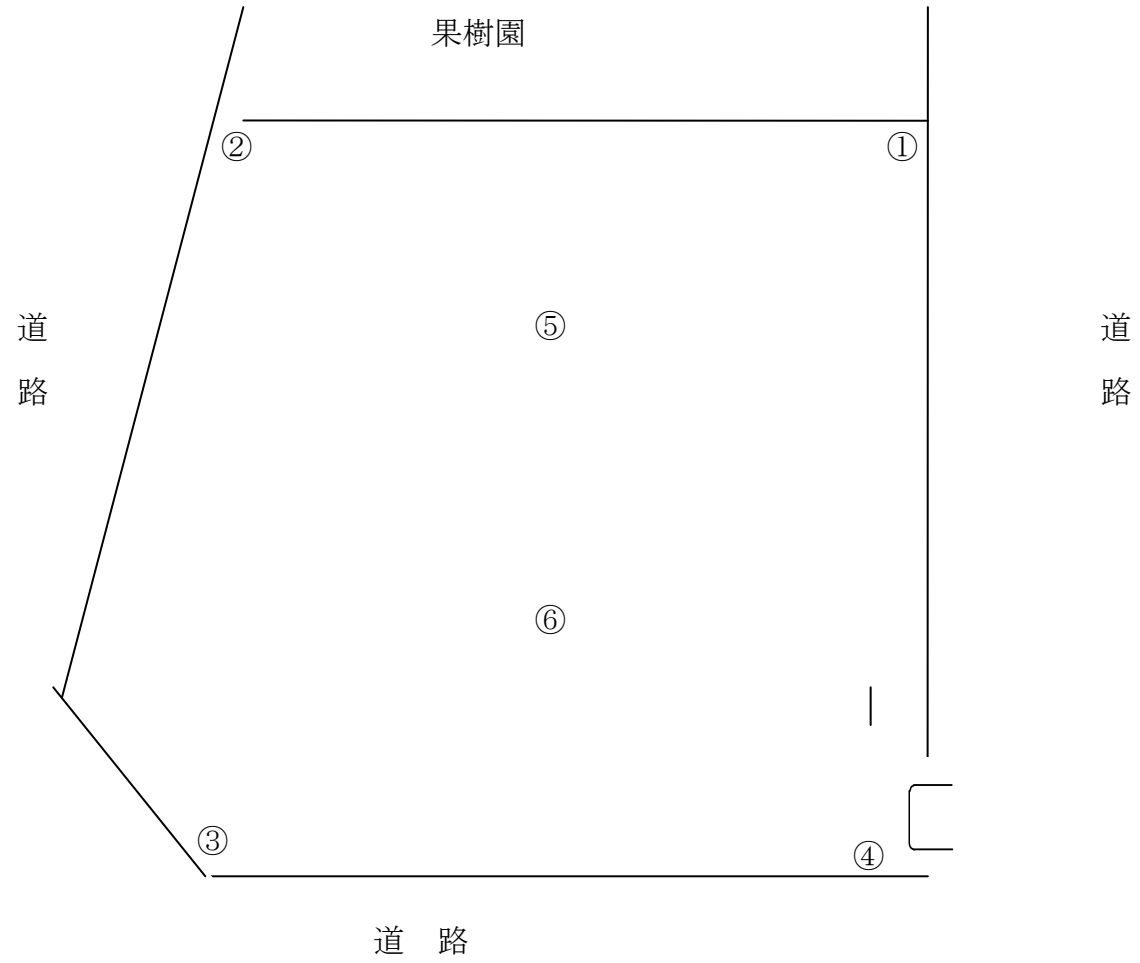

## 金ヶ作こどもの遊び場

### 放射線量測定値一覧表

測定日：平成26年11月21日

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μ Sv/h)	No.	名称	測定値(μ Sv/h)
1	隅	0.126	16		
2	隅	0.106	17		
3	隅	0.094	18		
4	出入り口	0.099	19		
5	グラウンド	0.082	20		
6	グラウンド	0.054	21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

- 1) 測定対象放射線 : γ 線
- 2) 測定機器 : シンチレーション式サーベイメータ PA-1000 Radi(堀場製作所)  
測定範囲 : 0.001~9.999μ Sv/h , 精度 : 指示値に対する誤差±10%以内
- 3) サンプルング時間 : 60秒
- 4) 測定高さは、地表面からγ 線検出器までの高さ
- 5) 固定遊具の測定は、固定遊具の直近で行った  
・松戸市の指標値は0.23μ Sv/hです。  
・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。

松戸市子どもわかもの課 TEL047-366-7464