




樋野口緑地

S = 1:50

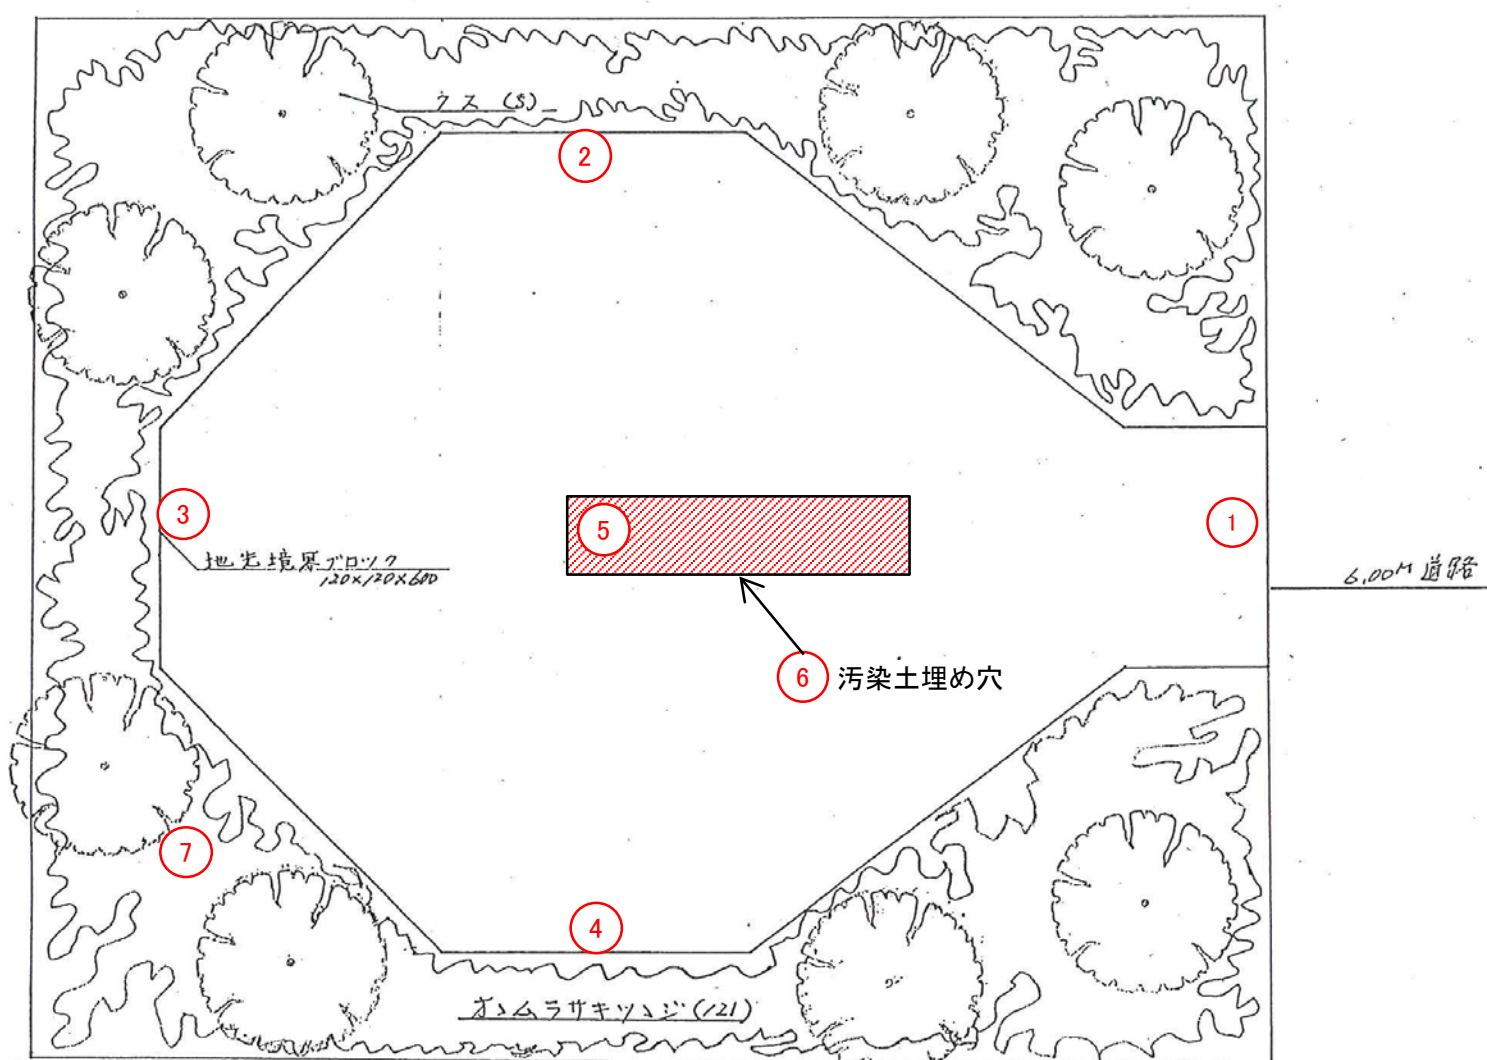

昭和		年度
工事名		
公園番号	No.	樋野口緑地
工事箇所	松戸市樋野口字太郎次郎畑 238-5	
図面種別		
縮尺	1:50	
図面番号	全	葉ノ内第 号
松戸市		公園緑地課

No.	名称	最初の測定		最新の測定	H30～ 測定方法	No.	名称				H30～ 測定方法
		平成23年10月28日	平成30年2月27日	令和2年1月17日							
1	広 場 (隅)	0.246	0.104	0.092	A	16					
2	〃	0.213	0.079			17					
3	〃	0.301	0.087			18					
4	〃	0.260	0.086	0.075	A	19					
5	広 場 (中心部)	0.260	0.074			20					
6	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.087			21					
7	木の根元			0.081	B	22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は0.23 μ Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、0.23 μ Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、0.1 μ Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。