


855 八ヶ岳町A

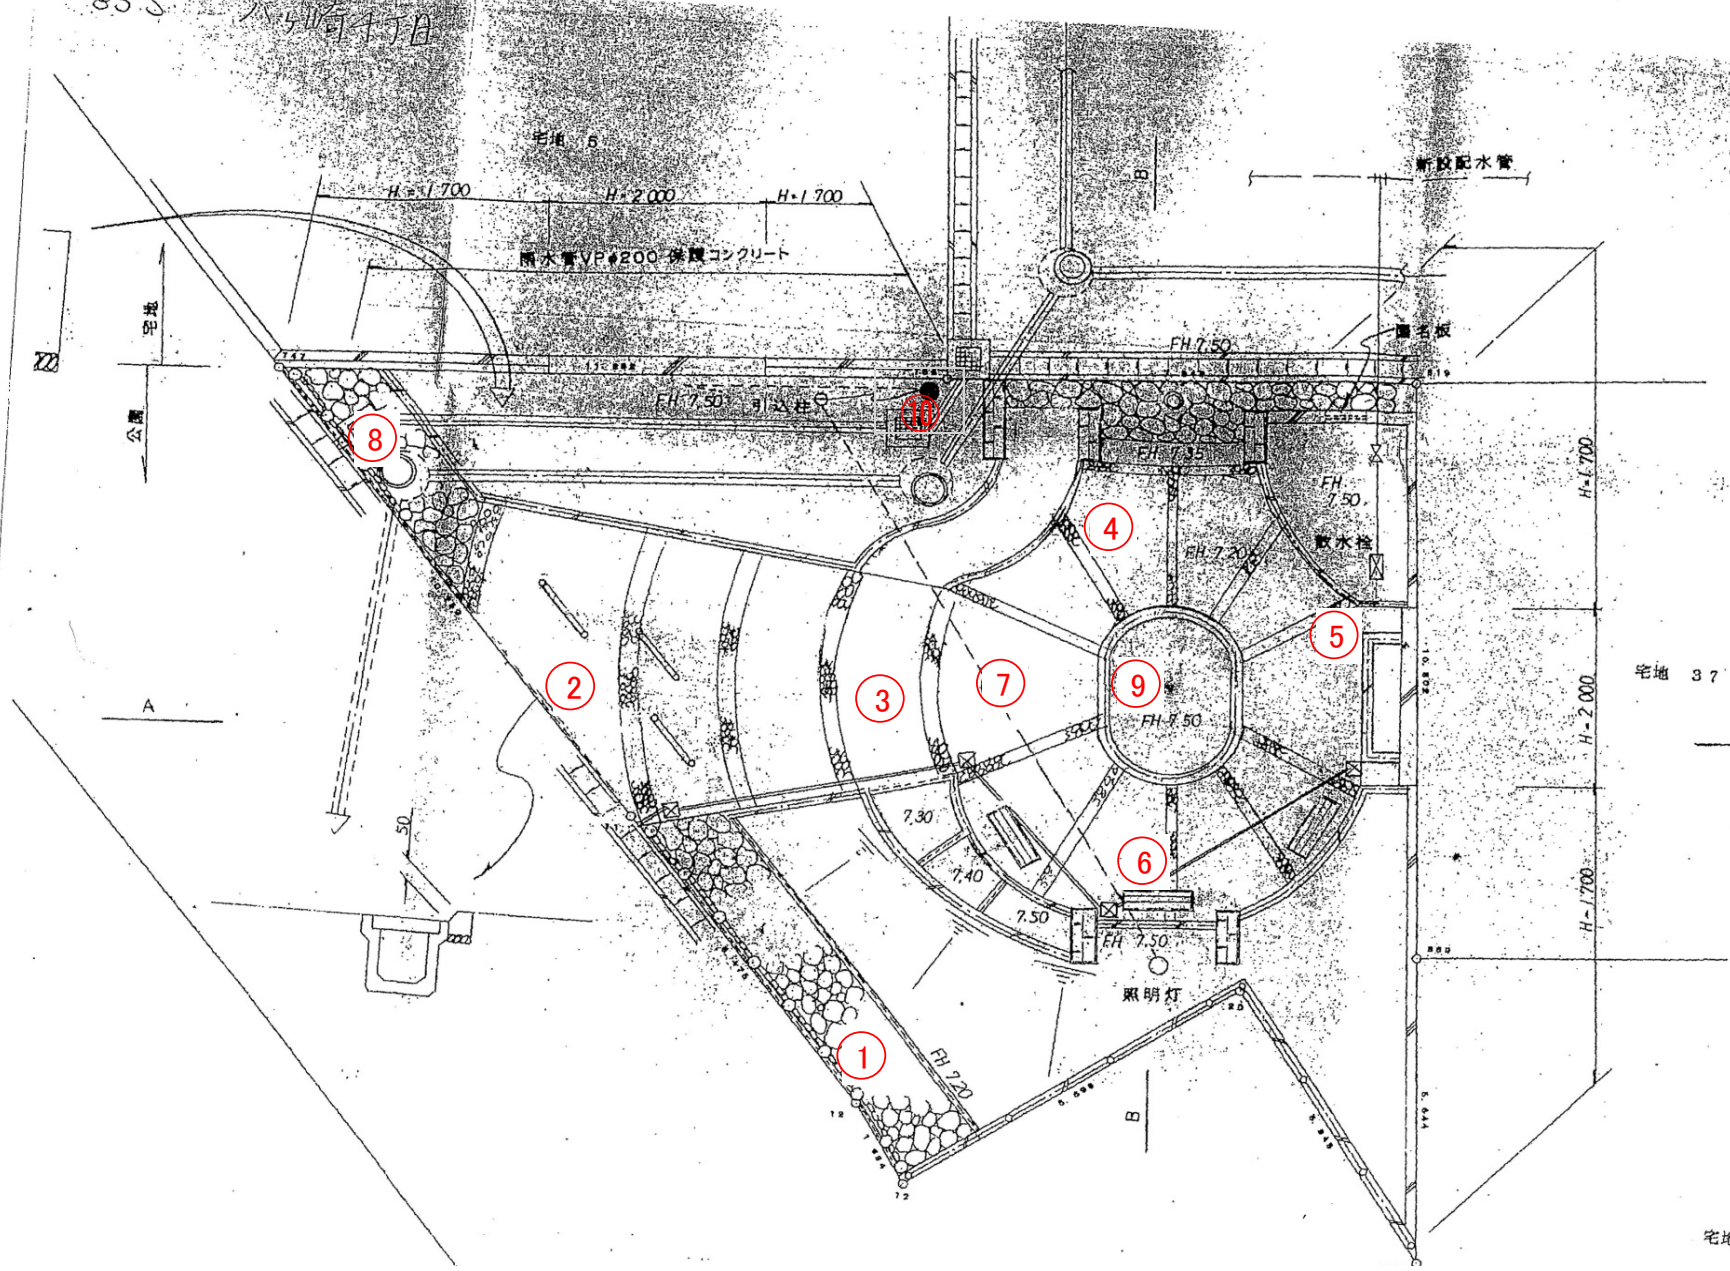

宅地 37

宅地 38

放射線量測定値一覧表(単位 μ Sv/h)
公園名:八ヶ崎4丁目緑地

測定高さは(～平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm
(平成30年度～)測定方法Aは5cm、Bは50cm
除染作業日:平成24年7月6日、12月5日

	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法	No.	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法
		平成23年10月28日	平成30年3月3日	令和2年2月7日									
1	広場 隅	0.215	0.068				16						
2	広場 隅	0.236	0.078				17						
3	広場 中央	0.226	0.078				18						
4	広場 隅	0.230	0.090				19						
5	広場 隅	0.232	0.079	0.076	A		20						
6	ベンチ	0.232	0.082	0.079	A		21						
7	雨水マス	0.246	0.075				22						
8	雨水マス	0.200	0.067				23						
9	木	0.334	0.093				24						
10	植込み中			0.083	B		25						
11							26						
12							27						
13							28						
14							29						
15							30						

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は 0.23μ Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、 0.23μ Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・人が容易に入れるような植栽地の除染は終了しました。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、 0.1μ Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。