


戸定が丘歴史公園

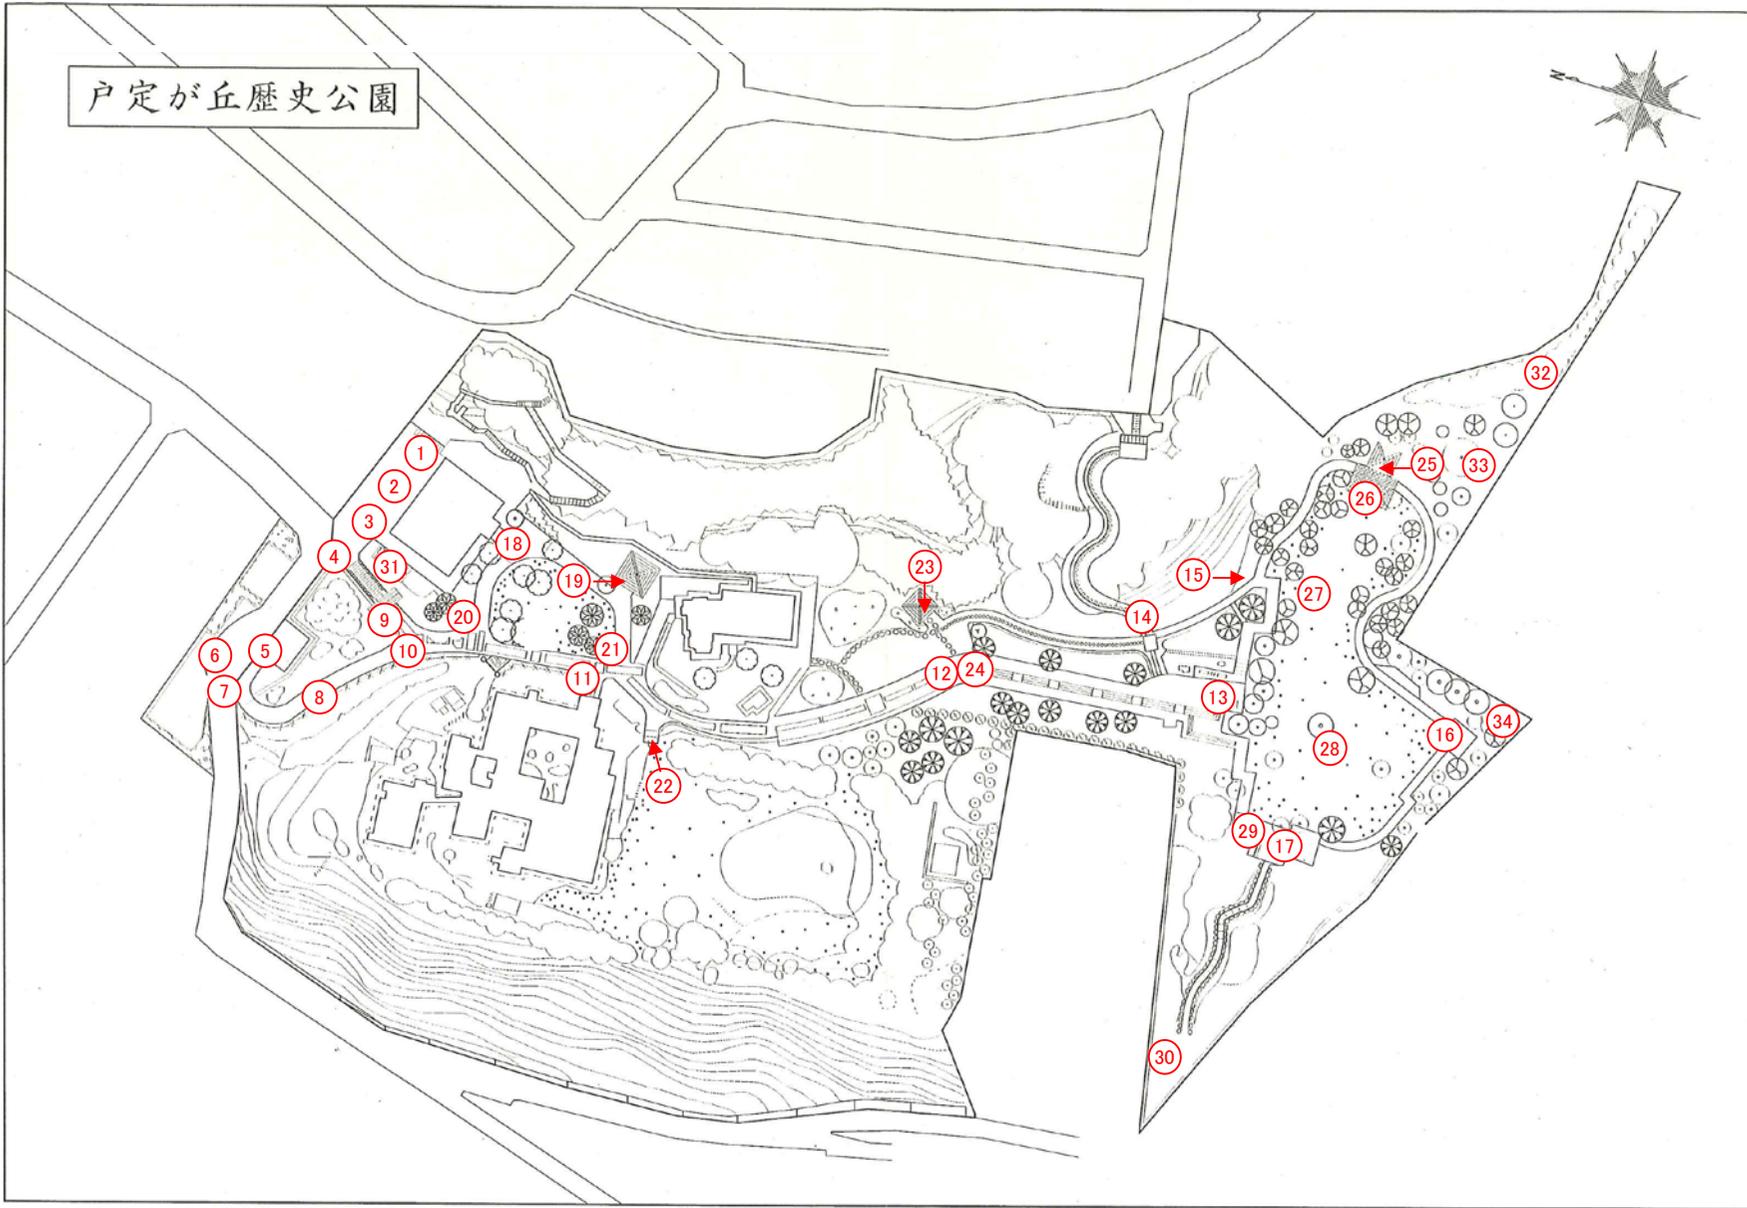

放射線量測定値一覧表(単位 μ Sv/h)
公園名: 戸定が丘歴史公園

測定高さは(～平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm
(平成30年度～)測定方法Aは5cm、Bは50cm

除染作業日: 平成24年10月1、2、4、5日・平成25年2月25日・平成30年3月20日

No.	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法	No.	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法
		平成23年11月15日	平成30年2月24日・3月20日	令和2年1月21日					平成23年11月15日	平成30年2月24日・3月20日	令和2年1月21日		
1	集水ます	0.376	0.077	0.079	A	18	歴史館前	0.234	0.084	0.106	A		
2	U字溝	0.429	0.129	0.123	A	19	トイレ前	0.429	0.142	0.192	A		
3	集水ます	0.294	0.125	0.110	A	20	U字溝	0.267	0.098	0.092	A		
4	U字溝	0.266	0.119	0.152	A	21	〃	0.339	0.080	0.093	A		
5	集水ます	0.415	0.206	0.087	A	22	歌碑前	0.366	0.125				
6	スロープ入口	0.367	0.141	0.086	A	23	東屋前の溝	0.398	0.152	0.198	A		
7	U字溝	0.342	0.127	0.111	A	24	水飲み場集水ます	0.347	0.186	0.168	A		
8	〃	0.285	0.115	0.081	A	25	東屋前の溝	0.392	0.170	0.187	A		
9	萱葺き門裏	0.355	0.145	0.143	A	26	水飲み場集水ます	0.386	0.192	0.177	A		
10	園路	0.236	0.108	0.122	A	27	芝生広場	0.416	0.068				
11	〃	0.318	0.127	0.117	A	28	〃	0.432	0.065				
12	〃	0.341	0.141	0.126	A	29	水飲み場集水ます	0.370	0.202	0.163	A		
13	〃	0.327	0.126	0.140	A	30	緑の回廊門	0.325	0.069				
14	〃	0.345	0.169	0.125	A	31	緑地内①			0.092	B		
15	〃	0.351	0.114	0.188	A	32	緑地内②			0.093	B		
16	園路	0.375	0.163	0.194	A	33	緑地内③			0.144	B		
17	〃	0.411	0.207	0.195	A	34	緑地内④			0.103	B		

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は 0.23μ Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、 0.23μ Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、 0.1μ Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。