

仕様書

1 件 名 松戸市立新松戸中央保育所他4か所ちゅう房機器購入

2 購入品規格

【食器洗浄機】※納品場所 新松戸中央保育所

規格	台数
外形寸法：880mm(幅)×700mm(奥)×1390mm(高さ) 電源：三相 200V ガス接続：13A ※詳細は参考図面「別紙1」を参照すること ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※搬入据付・試運転調整・電気接続・ガス接続・既存品撤去処分等含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙1 参照

参考商品：日本洗浄機（株）製 食器洗浄機 2.2L トリプルアームノズル SD113GSHB

【ガスレンジ】※納品場所 新松戸中央保育所

規格	台数
外形寸法：1500mm(幅)×750mm(奥)×850mm(高さ) ガス接続：32A ガス消費量：75.6kw ※詳細は参考図面「別紙2」を参照すること ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※搬入据付・ガス接続・既設不要ガス配管撤去接続・試運転調整・既存品撤去処分等含む。 ※オーブンバット2個（430×560×41）、オーブン棚鋼2個（470×570） バット掛け1個を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙2 参照

参考商品：タニコー（株）製 ガスレンジ（クランスシリーズ）TGRM-1532AS-X

【冷蔵ショーケース】※納品場所 新松戸南部保育所・小金北保育所

規格	台数
外形寸法：W460mm×D492mm×H1522mm 程度の商品 電源：単相 100V 庫内容積：有効内容積 142 リットル程度 冷却内容積 159 リットル程度 庫内温度設定：3～10℃（調節） ※詳細は参考図面「別紙3」を参照すること ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※搬入据付・試運転調整・電気接続・既存品撤去処分等含む ※フロンガス回収・破壊費用含む ※棚 2 枚、棚受け 4 個、温度計 1 個、排水皿 1 個を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	各 1

※参考図面：別紙3 参照

参考商品：パナソニック(株)製 冷蔵ショーケース SMR-RZ70SKM

【冷凍冷蔵庫】※納品場所 古ヶ崎保育所

規格	台数
外形寸法：W900mm×D650mm×H1950mm 程度 電源：単相 100V 庫内容積：冷蔵 442 リットル程度 冷凍 132 リットル程度 庫内温度設定：冷凍-25～-15℃、冷蔵-6～12℃ ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※詳細は参考図面「別紙4」を参照すること ※搬入据付・試運転調整・電気接続・既存品撤去処分等含む ※フロンガス回収・破壊費用含む ※網棚、棚受、排水部品等の付属品を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙4 参照、

※参考商品：パナソニック(株)製 冷凍冷蔵庫 SRR-LV961C

【ガス給湯器①】※納品場所 古ヶ崎保育所

規格	台数
外形寸法 (mm) W350mm×D247 mm×H600 mm 程度 燃料種別 都市ガス (12A/13A) 用途 業務用 給湯能力 24 号 (業務用)	1

給湯タイプ 設置タイプ	給湯専用 壁掛型	
----------------	-------------	--

※詳細は参考図面「別紙5」を参照すること
 ※搬入据付・既存品撤去含む
 ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること

※参考図面：別紙5 参照

※参考商品：(株)ノーリツ ガス給湯器 GQ-2421WZ-3、台所リモコン RC-7626M

【ガス給湯器②】※納品場所 小金原保育所

規格		台数
外形寸法 (mm)	W350mm×D200 mm×H600 mm 程度	1
燃料種別	都市ガス (12A/13A)	
用途	業務用	
給湯能力	16 号 (業務用)	
給湯タイプ	給湯専用	
設置タイプ	壁掛型	

※詳細は参考図面「別紙6」を参照すること
 ※搬入据付・既存品撤去含む
 ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること

※参考図面：別紙6 参照

※参考商品：(株)ノーリツ ガス給湯器 GQ-1621WZ-3、台所リモコン RC-7626M

【球根皮剥機】※納品場所 小金原保育所

規格	台数
外形寸法：W380mm×D500 mm×H750 程度の商品 電源：単相 100V 消費電力：0.2 k w程度 収容量：1 回の投入量 8～10 k g程度 ディスク外径：φ335mm	1
※その他材質・付属品等は参考図面「別紙7」を参照すること ※左排水・右スイッチ、電源スイッチ部は本体一体型で防水タイプ ※排水口に塩ビパイプを付属すること ※搬入据付・試運転調整・電気接続・既存品撤去処分等含む ※ピーラー足元かさ上げ用レンガを用意すること ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	

※参考図面：別紙7 参照、

※参考商品：(株)アイホー製 球根皮剥機 P-28

3 納品先一覧

品名	台数	保育所名	所在地	電話番号
食器洗浄機	1 台	新松戸中央保育所	松戸市新松戸 3-111	047-344-7221
ガスレンジ	1 台	新松戸中央保育所	松戸市新松戸 3-111	047-344-7221
冷凍ショーケース	2 台	新松戸南部保育所 小金北保育所	松戸市新松戸南 2-17 松戸市中金杉 3-192	047-344-0010 047-344-4155
冷凍冷蔵庫	1 台	古ヶ崎保育所	松戸市古ヶ崎 4-3617	047-367-9981
ガス給湯器①	1 台	古ヶ崎保育所	松戸市古ヶ崎 4-3617	047-367-9981
ガス給湯器②	1 台	小金原保育所	松戸市小金原 6-4-2	047-341-2643
球根皮剥機	1 台	小金原保育所	松戸市小金原 6-4-2	047-341-2643


4 納入期限 令和8年3月31日まで

※上記の日程までに機器の使用が可能となっていること。

5 その他

- ・旧品撤去処分費、搬入据付費を含む。また、機器が正常に使えるような状態にすること。
(電気、ガス、水道工事など必要工事を含む)
- ・納品に伴い発生した梱包材などの廃棄物は、納入者がすみやかに引き取り、関係法令に則り適切に処分すること。
- ・納品する商品は、契約後に製造された商品、もしくは現行品で契約からさかのぼって12ヶ月以内に製造された商品であること。
- ・納品後、1年間を保証期間とし、通常の使用に対して起きた故障は、受託者の責任において無償で修理すること。
- ・必ず現地視察し、設置場所・搬入経路等の確認をすること。又、保育所の実情に応じて対応すること。
- ・機器設置後、現地職員に機器の取り扱い説明を実施すること。
- ・機器設置工事の日程などは保育所、保育課と協議の上決定すること。
- ・その他、記載のない不明事項については保育課と協議すること。

別紙 1

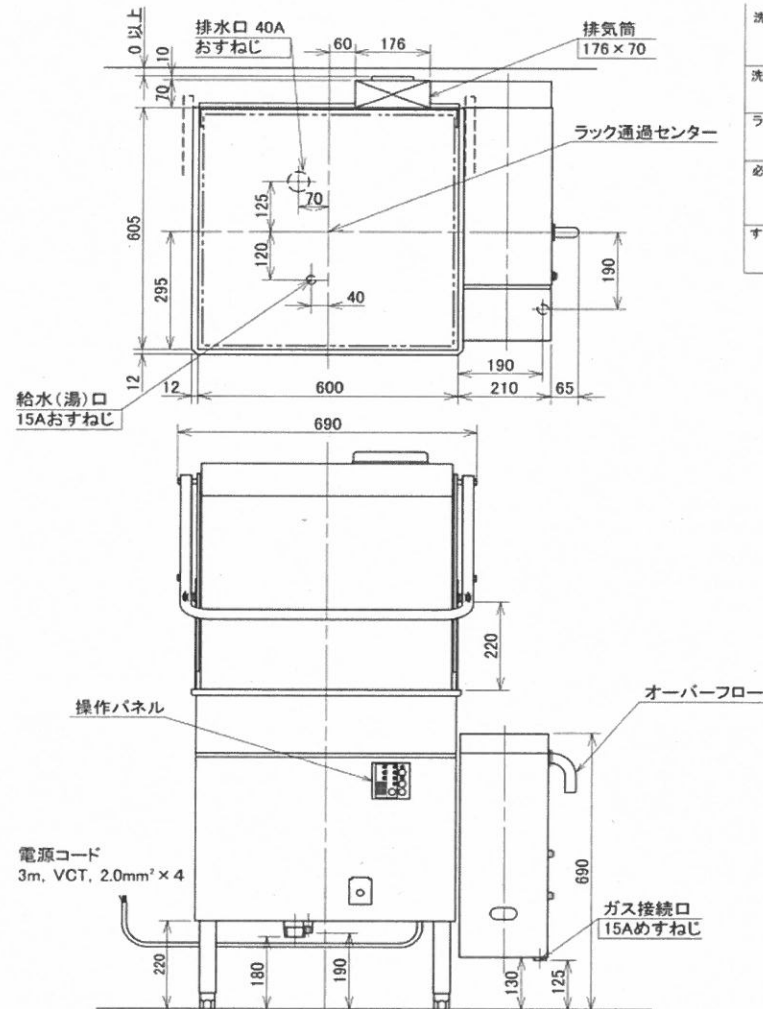

洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル	洗浄槽	容量: 62 L 加熱方式: ヒートパイプ式 温度制御: サーミスター方式 (85 °C)
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バブル4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容量: 18.5 L (有効 9 L)
洗浄時間	短	1ラック55秒 洗浄45秒、水切5秒、すすぎ5秒	洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
	標準	1ラック60秒 洗浄48秒、水切5秒、すすぎ6秒	すすぎポンプ	電動機定格出力 90 W
	長	1ラック90秒 洗浄78秒、水切5秒、すすぎ7秒	温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60 Hz
ラック処理数	短	: 65ツツ/h (500 mm 角形ラック)	電源	三相 200 V 50-60 Hz
	標準	: 80ツツ/h (500 mm 角形ラック)	消費電力	1.0 kW
	長	: 40ツツ/h (500 mm 角形ラック)	最大電流値	3.5 A
必要給水(湯)能力	温度	: 10 °C 以上	質量	110 kg
	流量	: 3.4 L / min 以上	ガス消費量	都市ガス (13A): 18.6 kW (16,000 kcal/h 1.46 m ³ /h) LPガス: 18.6 kW (16,000 kcal/h 1.33 kg/h)
	給湯圧	: 49.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf / cm ²)	温度制御	: サーミスター方式 デジタル設定 (85 °C)
すすぎ湯消費量	短	: 1.8 L / ツツ	点火方式	: 電子式ダイレクト点火
	標準	: 2.2 L / ツツ	炎検出方式	: フレームロッド検出
	長	: 2.6 L / ツツ		


※洗剤、リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検 形式認証番号 T22E001009-A01
防火評定 申請番号 T22P201008-A01
給水装置 形式認証番号 TW4003


可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上	0以上	0以上

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して -30、+60


注) 指示なき寸法公差は ±5 とする

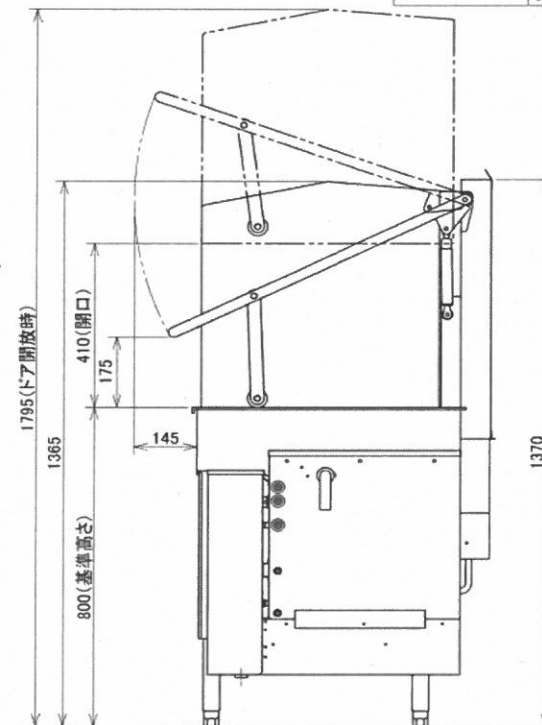



別紙 2

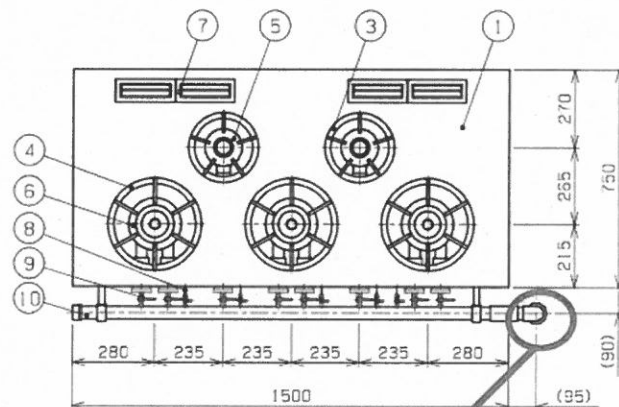

※ガス接続口左に変更

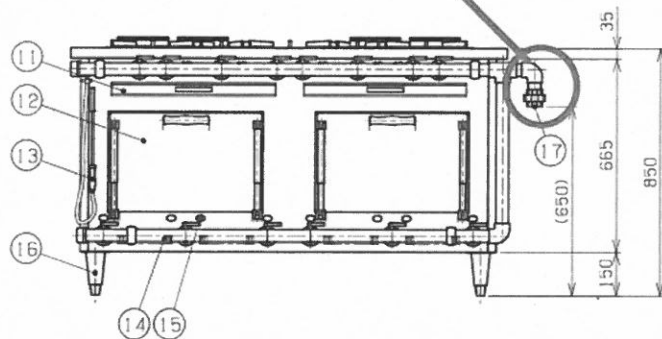

・サービス用のメンテナンススペースを確保してください。

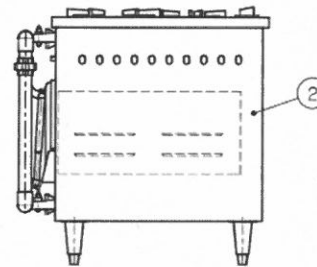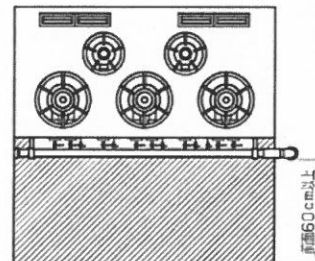


■仕様表

品名	ガスレンジ(クランシリーズ)		
型式	TGRM-1532AS-X		
外形寸法	W1500XD750XH850 (mm)		
製品重量	240kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	75.6kW (65000kcal/h)	59.5kW (4,26kg/h)	
オープン内装	不燃アルミニウムメッキ板		
オープン内寸法	W475XD625XH280 (mm)		
点火方式	マッチ点火(点火棒使用)		
品番	品名	材 質	数
1	平板	SUS430 t2.8	
2	外装	正面	SUS430
		側面・後面	アルミニウム・溶接合金メッキ板GLC
3	丸缶	FC φ240	2
4	丸缶	FC φ320	3
5	一重バーナ	FC φ125 (7.6) kW: 都市ガス	2
6	二重バーナ	FC φ180 (12.2) kW: 都市ガス	3
7	排気口		4
8	器具栓つまみ	パイロットバーナ用(C3604BD)	5
9	器具栓つまみ	メインバーナ用(ZDC-2)	14
10	メインパイプ	SGP(ニッケル・クロムメッキ仕上)	
11	汁受け	SUS430	2
12	オープン (下火式)	扉	SUS430
		1 オープンバーナ (12.2) kW: 都市ガス	HバーナX1 横バーナX2
13	点火棒		1
14	電気口		
15	点火棒調整		8
16	アジャスト	SUS304	4
17	ガス接続口	32Aニオン	1
備 考	付属品: オープンバット(430X560X41) X2		
	オープン棚板(470X570) X2		
	バット敷X1		

(FC-1112705C0A)

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

トップバーナ	使用可能最大調理	
	都市	LP
一重バーナ(φ125)	330 (mm)	300 (mm)
二重バーナ(φ180)	360 (mm)	

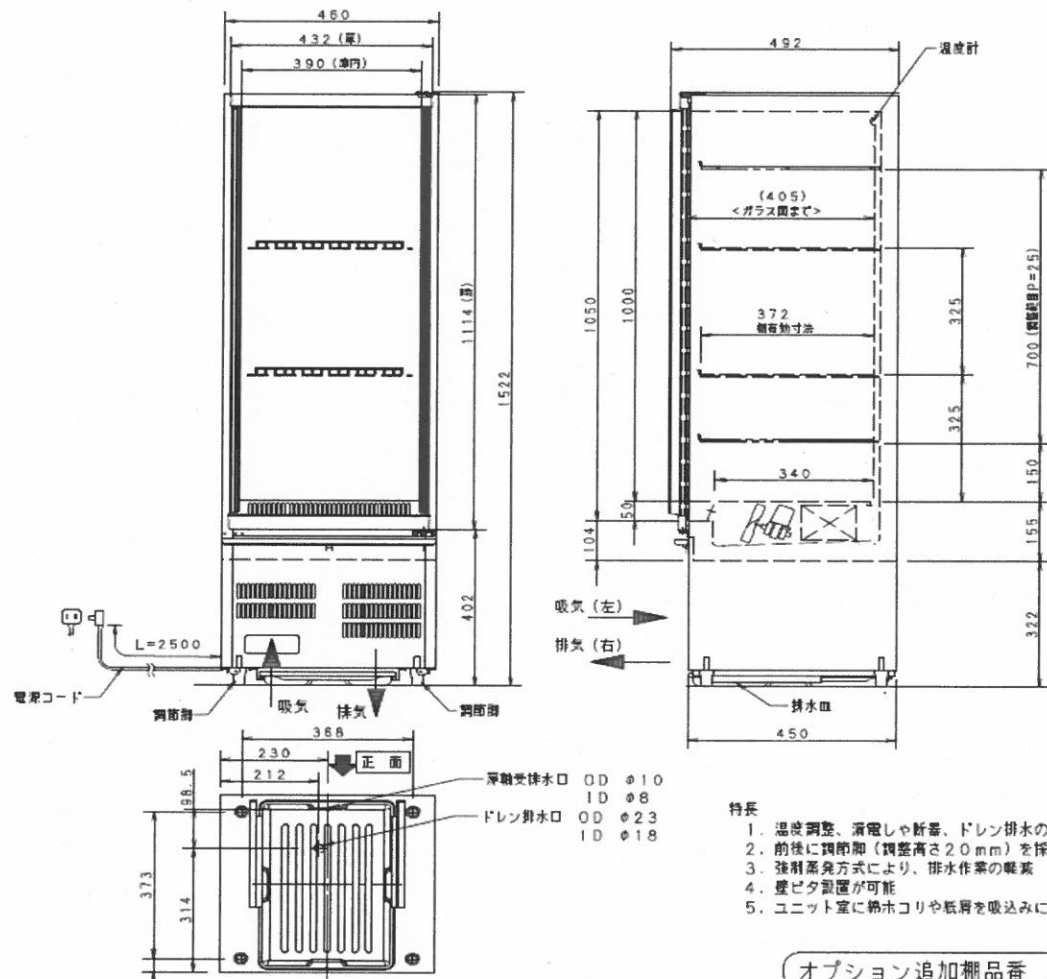

特長





1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前後に調整脚(調整高さ20mm)を採用
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 塵ビタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

(オプション追加棚品番 | SMR-T1)

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名(区分)		箱形ショーケース(1A)		
品番		SMR-R70SKMC		
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	460	492
	内形	390	372	1000
	有効内容積	142 L		
	冷却内容積	159 L		
	収容能力	ビール中ビン(φ72)	75本	
		ビール大ビン(φ78)	69本	
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷凍サイクル	扉	スイング式2重ガラス1枚厚		
	種	2段2枚		
	圧縮機	全密閉型(公称出力85W)		
	冷凍媒	R134a		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
	運転取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
	性能	室内空気温度3℃～10℃(調節可) 条件: 室内温度30℃、湿度60%RH、静電圧、直射日光を付す		
使用温度範囲	外気温5～30℃、湿度60%RH以下			
電気特性	年間消費電力量	527kWh/年 115 B 8631-2 (2011) (この値は標準的な使用条件に基づき、実際の消費電力量は異なります。) 値は付加価値により異なります。)		
	電圧	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	116W/121W		
	電流	1.5A/1.3A		
	運転時効率	0.77/0.93		
	放熱量	221W/251W		
	付属品	棚(2枚)、霜受け(4個) 排水口(1個)、温度計(1個)		
	製品質量	61Kg		
	その他	漏電遮断器付き、調節脚(4個)		

プラグ形状	コンセント定格
(標準型)	7A 125V


別紙 4

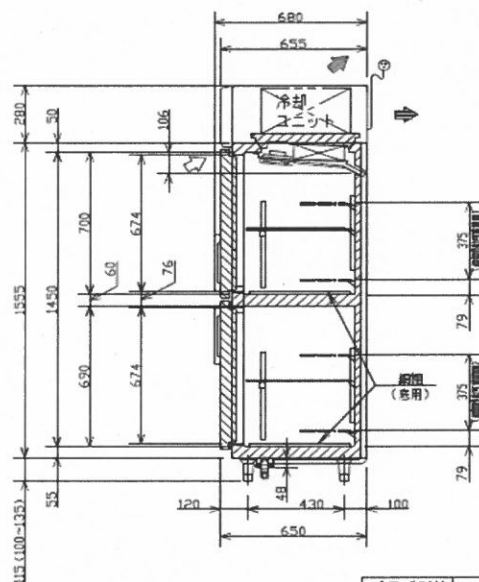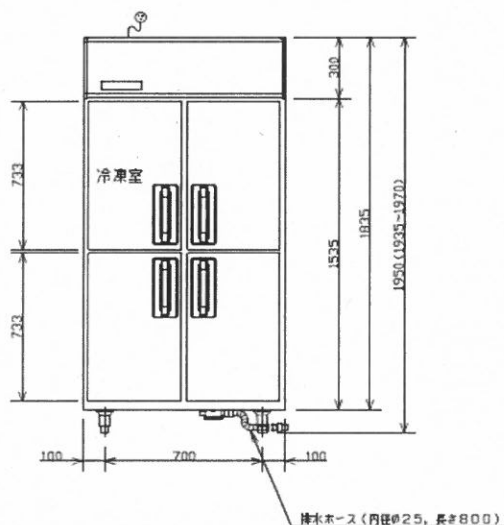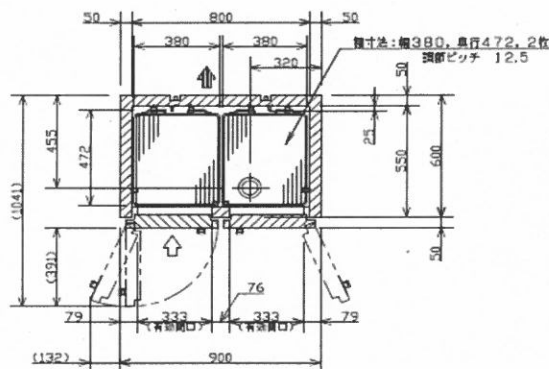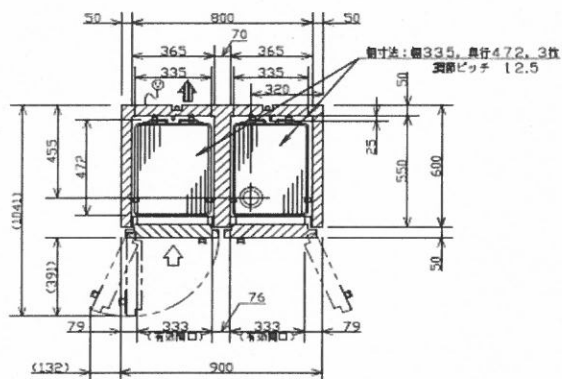

プラグ形状	コンセント定格
㊦ (機型)	15A 125V

品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-LV961C		
寸法	外形 (mm)	幅 900	奥行 650	高さ 1950
	内形 (mm)	冷凍室 幅 365	奥行 550	高さ 700
法	冷凍室 (mm)	幅 800	奥行 550	高さ 1450
定格内容		冷凍室 132L 合計 574L 冷蔵庫 442L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
調整	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵庫 -5℃以下		
	断熱材	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵庫 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W 冷蔵庫 公称出力 170W		
	凝縮管	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却管	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷凍機	R134a		
温度制御	送風機	冷却管用 冷凍室: DC12V 2.4W 冷蔵庫: DC12V 2.4W		
	凝縮管	凝縮管用 DC12V 1.92W		
電気定格	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	電取	マイコンコントロール式自動ヒーター露取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 303W/303W 電取時 434W/434W		
年間消費電力量		1150kWh/年		
放熱量		743W/743W		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ形状	接地極付2極差し込み		
適合コンセント	接地極付2極差し込み	15A 125V		
	調節範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小3枚 大2枚, 網棚 (取付) 小1枚 大2枚		
	排水ホース	1本, 取付説明書 1冊, 平ねじ 4本		
その他		凝縮管フィルター		
製品質量		114kg		

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は, JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は, 消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は, この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は, 脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20. (この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

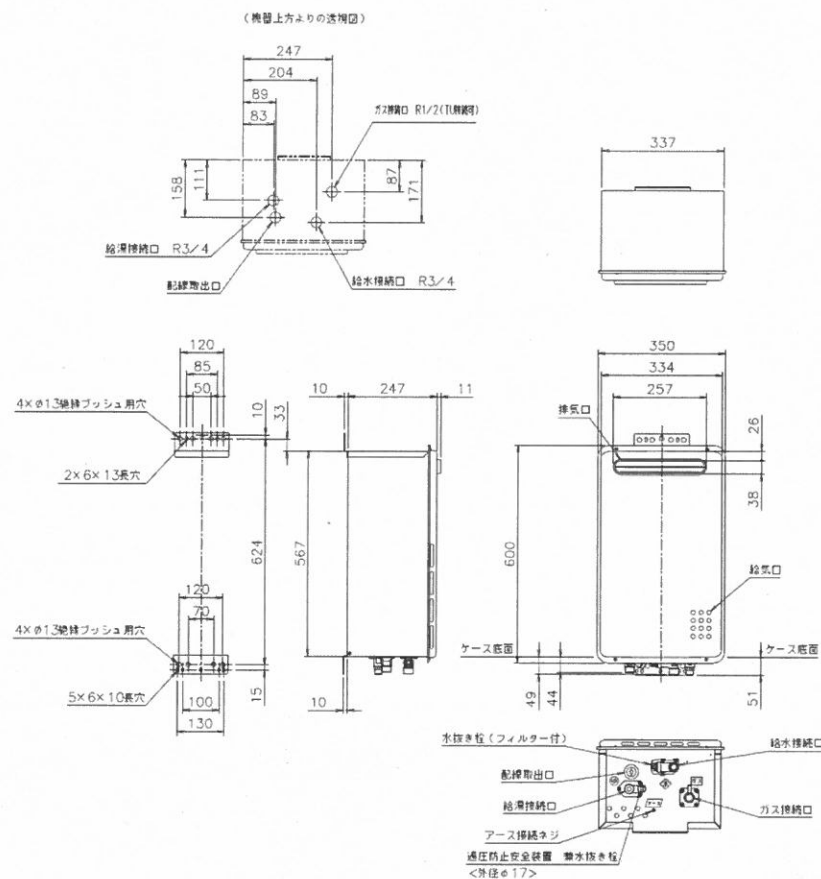

■仕様表

項目	仕様
型式	GQ-2421WZ-3 GQ-2421WZ-2
型名	T2A, T3A
設置方法	直付壁掛け置形
接続方式	専用安全式（押し込み） 取組火災
使用圧力	98.1~98.1kPa(1.0~10.0kg/cm²)
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.8KPa(0.1kg/cm²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行247mm 25kg(灌水時：26kg)
質量(本体)	R3/4(20A) R1/2(15A) (T1規格可)
結水・結露	AC100V(50/60Hz)
電源	電圧容量：消費電力＋運転予熱ヒータ分を確保してください。 62/62W 冷却予熱ヒータ：141W
消費電力	約1.8m
待機時消費電力	番番メッキ鋼板・銅体塗装
電源コード長さ	ステンレス
本体外装色	鋼板・銅板
排気口仕様	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
排気管径	80
騒音(最大時：Aレンジ)	60以下(1.3のみ)
排気温度	48dB以下(給湯：無音室までの測定値)
安全装置	不点火安全装置（フレームロード）、過熱防止安全装置（温度ヒューズ）、炎検知安全装置（パイケルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング） 冷焼止防火装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏洩安全装置、燃焼安全装置 過電流防止装置（ヒューズ）、空気を防止装置（水量センサー） 安全安全装置（パイケルスイッチ）、誤作動防止装置（ZNR） 凍結防止装置（サーモスタット）、ファン回転検出装置（ホールIC）
オプション機器	不可
付属品	取り付けシリアル一式、取組説明書（保証書付）、工事説明書
別売品	右取付用コンRC-7506M-1,7526M, 海澄用コンRC-7606S 増設リモコンRC-800A, RC800B, リモコン付 M.S. アルコブ排気カバーL4、排気カバー C24、配管カバー H40-K 脱臭台 D34、深層浄化ユニット NAUシリーズ

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力 大	能力 最小
標準ガス消費量	52.3kW(55,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
給 湯	41.9~4.36kW(36,000~3,750kcal/h)	
出 湯 量	水温度±25℃ 水温±40℃	24L/min
給 湯 能 力		24~2.5kg
室温調節範囲	32,35,37~48(1℃間隔), 60,75℃(16段階) (本体操作60℃)	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種1.3Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160ℓ(1人用浴槽)	180ℓ(1.5人用浴槽)	210ℓ(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約9分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

※ガス種13Aの値です。(ガスの種類により若干異なります。)


公庫確認番号	—
給水装置設置確認番号	OW1004

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属品等)	設置理由	数値	引張能力
木壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本 (1本15mm)
RC・ALC 壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38 ワッシャー+ブラグSX 6×30	両壁 (上・下側固定有り)	2	0.2kN/本 (1本12mm)
PS固定		壁掛け	4	0.3kN/本 (1本15mm)
		両壁 (上・下側固定有り)	2	0.3kN/本 (1本15mm)

※本製品の設置・使用防止の措置は、国土交通省告示第1447号「除雪設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する場合があります。

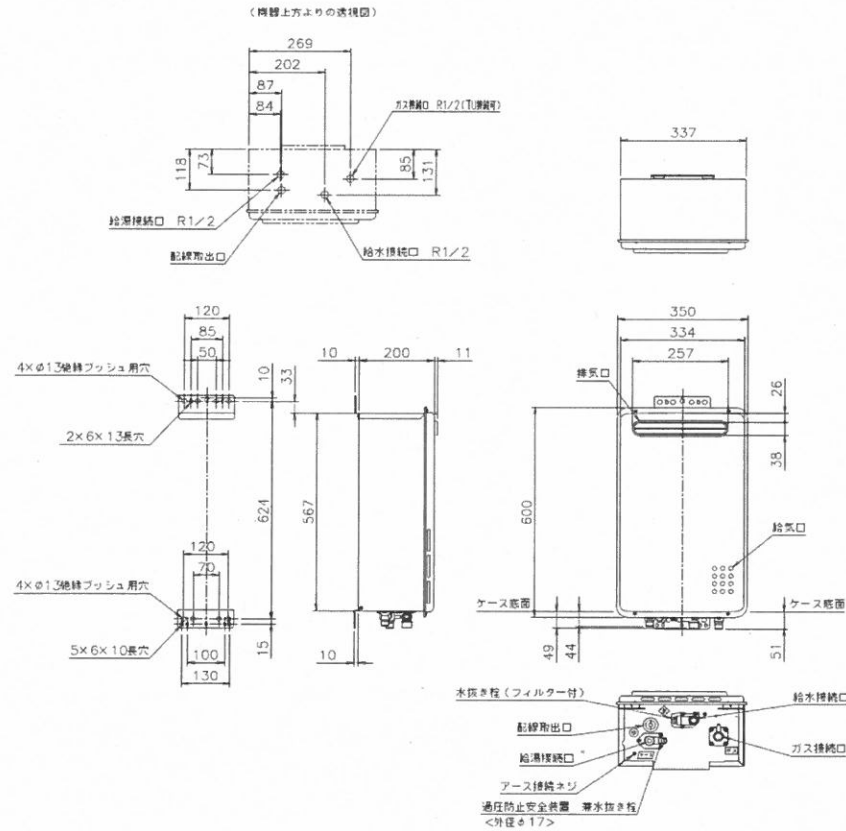

※生産ガス種は12A,13A(低NOx仕様)のみです。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

項目		性能	
型式	品名	GQ-1621WZ-3	
型		GQ-1621WZ-2	
型式適用ガス電		12A・13A	
接続	設置の方法	屋外壁掛設置形式	
	接続方式	強制排気式（押し込み）	
点検	方式	位置式火災	
動作	条件	98.1〜98.1kPa（0.0〜0.0kgf/cm ² ）	
最低	作動風量・水圧	3.5L/min・9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外形	寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm	
	質量（本体）	21kg（清水時：22kg）	
接続口径	給・排水・給湯	R1/2（15A）（TUP用納品）	
	電圧	AC100V（50/60Hz）	
電気関係	消費電力	電消費量：消費電力と運転時防ヒューズ分を確保してください。	
	待機時消費電力	43/43W 運転時消費電力：141W	
	電源コード長さ	約1.8m	
付属	本体外装	黒色ポリメタリック・本体塗装	
	排気管接続口	ステンレス	
	防炎材料	グラスウール	
本体	外装色	GQホワイト（近頃色：マッセルNo.9、3YR8.4/1.0）	
	防本（%）	80	
NOx	（ppm）	60以下（1.5Aのみ）	
騒音値（最大時：A15dB）		48dB以下（給湯：無音室まで測定値）	
排気	温度	26℃以下	
安全装置		1. 立止安全装置（フューズロッド）、過熱防止装置（過熱ヒューズ） 2. 火気安全装置（パイメタルスイッチ）、過熱防止安全装置（スプリング式） 3. 過熱防止装置（水抜き栓）、電気安全装置、過熱防止装置、過熱防止安全装置（ヒューズ式）、空焚き防止装置（水量センサー） 4. 空焚き安全装置（パイメタルスイッチ）、過熱防止安全装置（ZNR） 5. 過熱防止装置（サーモスタット）、ファン回転監視装置（ホールC）	
ソーラー	接続	不可	
付属品		取付け金具一式、取付説明書（取付書付）、工事説明書 台所リモコンRC-7505M・1,7626M、浴室リモコンRC-7605F 増設リモコンRC-8001A,8001B、リモコンM・S リモコン・増設リモコンL4、床暖房リモコンL2、給湯カバーH34-K 暖房口D31、過熱防止ユニットNAUリユース	
別売品			

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	34.9kW (30,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
給湯	水	27.9~4.3kW (24,000~3,750kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	16L/min	
	水温+40℃	10L/min	
給湯能力		16~2.5kW	
湯温調節範囲		32.35, 37~48(1℃刻み), 50, 75℃ (16段階)	

※能力は標準気圧(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力は15℃の標準条件下で、ガス機器により若干異なる場合があります。

風呂槽への給湯時間				
季節	上湯温度	給湯所要時間		
		160ℓ(1人用道槽)	180ℓ(1.5人用道槽)	210ℓ(2人用道槽)
冬	8℃→4.5℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→4.5℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→8℃	約7分	約8分	約10分

※水容量1.5倍の値です。(カスの種類により若干異なります。)





公原道設備番号
給水装置設置番号

OW1004

■固定付録と付属部品諸元				
固定場所	計材仕様 (付属部品)	始端規制	巻数	引張耐力
木造固定	丸木タシ (JIS) φ4.8x38	裏面は	4	0.3kN/本(1本/15mm)
		裏面(上固定部有)	2	0.2kN/本(1本/12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木タシ (JIS) φ4.8x38 フィッシャープラグSX 6x30	裏面は	4	0.3kN/本(1本/15mm)
		裏面(上固定部有)	2	0.2kN/本(1本/12mm)
PS固定				

※本製品の設置・取付け防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する件」に対応しています。

別紙 7

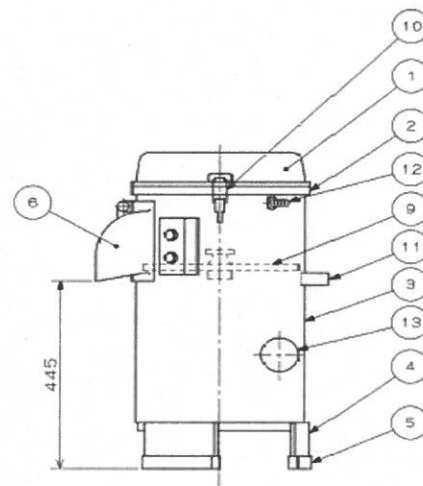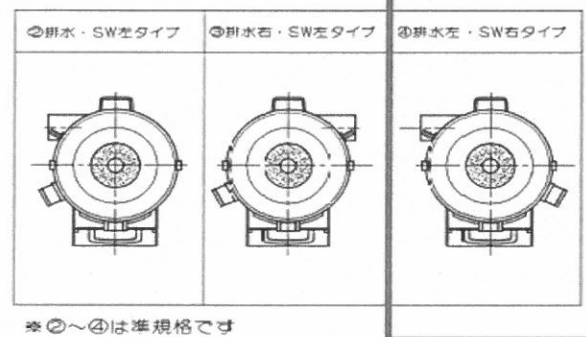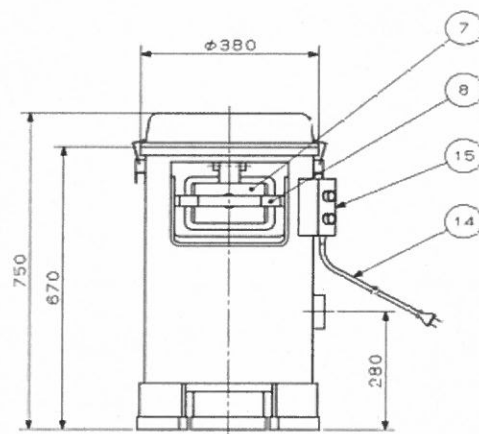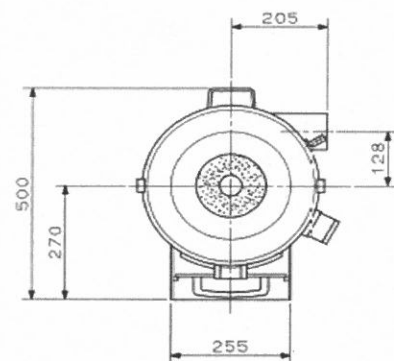

No. _____

No	名 称	数	備 考
1	蓋	1	SUS304
2	本体	1	FC200
3	ドラム	1	SUS430
4	脚	1	SS400 電鍮塗装
5	防振ゴム	3	CRゴム
6	取出口	1	AC7A アルマイト処理
7	ドア	1	AC7A アルマイト処理
8	ドア取手	1	合成樹脂
9	皮剥きディスク	1	FC200 カーボランダム塗装
10	蓋止め	2	SPCC クロムめっき
11	本体取手	1	SUS304
12	排水口	1	C3604BD φ15ホース用
13	排水口	1	塩ビパイプ65
14	キャブタイヤコード	1	3m巻し込みブラック付(単相3線・三相4線)
15	押しボタンスイッチ	1	

※本体内部カーボランダム貼付けはオプションです

電源	単相 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.2kW
質量	50kg

能力	1回の投入量 8～10kg
ディスク外径	φ335