

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		建設部 下水道維持課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主査			設計者	審査
工 事 名 称		污水管きょ更生工事(R7-1)							
工 事 場 所		松戸市松戸地内							
事 業 年 度		令和 7 年度							
工 事 価 格		円							
工 事 費 計		円							

設 計 概 要	管きょ更生工（φ250mm）			・・・	333m
	附帯工			・・・	1式
	本管布設替工			・・・	1式

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	管路施工							
		施工前管きょ内調査						
			既設管内洗浄・調査・処理工	式	1			第 1 号内訳書参照
		管きょ内面被覆工(反転・形成工法)						
			更生材料	式	1			第 2 号内訳書参照
			反転・形成	式	1			第 3 号内訳書参照
			仕上	式	1			第 4 号内訳書参照
			仮設備	式	1			第 5 号内訳書参照
		換気工						
			換気設備	式	1			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管きょ更生水替工						
			反転・形成用水替	式	1			第 7 号内訳書参照
		本管布設替工						
			本管布設替工	式	1			第 8 号内訳書参照
			本管土工	式	1			第 9 号内訳書参照
			舗装復旧工	式	1			第 10 号内訳書参照
		仮設工						
			仮設工	式	1			第 11 号内訳書参照
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計						

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 内訳書 既設管内洗浄・調査・処理工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	333			第 1 号単価表参照
本管TVカメラ調査工(内径150 ～800mm未満)	側視回数0.2回／m	m	333			第 2 号単価表参照
異物除去工	モルタル等	箇所	3			第 3 号単価表参照
異物除去工	木根等	箇所	1			第 4 号単価表参照
カッター工		箇所	8			第 5 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 更生材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管材	φ 250	m	333			
計						

第 3 号内訳書 反転・形成

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	φ 250	m	325			第 6 号単価表参照
硬化・形成工	φ 250	m	325			第 7 号単価表参照
計						

第 4 号内訳書 仕上

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工	φ 250	箇所	18			第 8 号単価表参照
本管口仕上工	φ 250	箇所	18			第 9 号単価表参照
取付管口せん孔仕上工(分割施工)	仮せん孔	箇所	31			第 10 号単価表参照
取付管口せん孔仕上工(分割施工)	本せん孔	箇所	31			第 11 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 仮設備

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置・撤去工	設置、φ 250	回	9			第 12 号単価表参照
仮設備設置・撤去工	撤去、φ 250	回	9			第 13 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 換気設備

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工		日				第 14 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 反転・形成用水替

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工	φ 250	日				第 15 号単価表参照
止水プラグ損料	φ 250	日				
計						

第 8 号 内訳書 本管布設替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	250mm	m	2			第 16 号単価表参照
鉄筋コンクリート管撤去工	250mm	m	2			第 17 号単価表参照
止水プラグ損料	φ 250	日				
Co廃材運搬処分工		m3	1			第 18 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 本管土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工	BH0. 28	m3	1. 2			第 19 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0. 7			第 20 号単価表参照
機械投入埋戻工(バックホ)	建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	m3	0. 3			第 21 号単価表参照
土砂等運搬	4tDT運搬	m3	1			第 22 号単価表参照
残土処分工		m3	0. 2			第 23 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 舗装復旧工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As舗装	m	17			第 24 号単価表参照
舗装切断排水処分工		m3	0.1			第 25 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	20			第 26 号単価表参照
As廃材運搬処分工	小規模土工	m3	1			第 27 号単価表参照
路盤掘削工	BH0.28	m3	1			第 28 号単価表参照
路盤廃材運搬処分工		m3	1			第 29 号単価表参照
不陸整正		m2	16			第 30 号単価表参照
路盤工	一般市道	m2	2			第 31 号単価表参照
舗装工	車道部 仮復旧	m2	2			第 32 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	18			第 33 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	49			第 34 号単価表参照
計						

(施設維持 P114)

第 1 号 単価表

管きょ内洗浄工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
高压洗浄車運転工		日				第 35 号単価表参照
給水車運転工		日				第 36 号単価表参照
諸雑費		式	1			
	1日当り					
	1m当り					

(施設維持 P100)

第 2 号 単価表

本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 側視回数0.2回／m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
管路調査作業員		人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用)		日				第 37 号単価表参照
諸雑費		式	1			
	1日当り					
	1m当り					

第 3 号 単価表

異物除去工

モルタル等

9 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
T V カメラ車運転工	異物除去工	日				第 38 号単価表参照
超高压洗浄車運転工	異物除去工	日				第 39 号単価表参照
給水車運転工	異物除去工	日				第 40 号単価表参照
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 4 号 単価表

異物除去工

木根等

18 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
T V カメラ車運転工	異物除去工	日				第 38 号単価表参照
超高压洗浄車運転工	異物除去工	日				第 39 号単価表参照
給水車運転工	異物除去工	日				第 40 号単価表参照
計	18 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 5 号 単価表

カッター工

9 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
T Vカメラ車運転工	カッター工	日				第 41 号単価表参照
せん孔機車運転工	カッター工	日				第 42 号単価表参照
高圧洗浄車運転工	カッター工	日				第 43 号単価表参照
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 6 号 単価表

反転・引込工

φ 250

266.58 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	4 ～ 4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 44 号単価表参照
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 45 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 46 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	266.58 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 3

J03 作業種別 = 1

管径 250 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 36.1

第 7 号 単価表

硬化・形成工

φ 250

96.27 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 44 号単価表参照
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 47 号単価表参照
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 48 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 46 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	96.27 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 3
J03 作業種別 = 1

管径 2 5 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 36.1

第 8 号 単価表

本管口切断工

φ 250

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 49 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32270

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 作業種別 = 1

昼間作業

第 9 号 単価表

本管口仕上工

φ 250

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 50 号単価表参照
管口仕上材		kg	1.475			
計	1 箇所 当り					

第 10 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

仮せん孔

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転		日				第 51 号単価表参照
高压洗浄車運転		日				第 52 号単価表参照
せん孔機車運転		日				第 53 号単価表参照
トラック運転	2t積	日				第 54 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 11 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

本せん孔

13 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転		日				第 51 号単価表参照
高压洗浄車運転		日				第 52 号単価表参照
せん孔機車運転		日				第 53 号単価表参照
トラック運転	2t積	日				第 54 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	13 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 12 号 単価表

仮設備設置・撤去工

設置、φ 250

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 44 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 46 号単価表参照
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 1

仮設備設置

第 13 号 単価表

仮設備設置・撤去工

撤去、φ 250

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 44 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 46 号単価表参照
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 2

仮設備撤去

第 14 号 単価表

換気設備工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 55 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32370

第 15 号 単価表

潜水ポンプ運転工

φ 250

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日				第 56 号単価表参照
計	1 日 当り					

SDGD32390

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 潜水ポンプ台数 (実数入力) [台] = 2

第 16 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm 月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 3 呼び径 250mm
J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 2 20m未満
J04 夜間作業補正 = 2 無

第 17 号 単価表

鉄筋コンクリート管撤去工

250mm

(A-10-4)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン機能付バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音型	日				第 57 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

D6365A

[呼び径(mm)]=250, [公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)', [低騒音機種]=低騒音型

第 18 号 単価表

Co廃材運搬処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 C O 処分費	東葛飾	t	2.5			
殻運搬		m3	1			第 58 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 19 号 単価表

機械掘削工

BH0. 28

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホ排対(2次)	山積0. 28m3(平積0. 2m3)	時間				第 59 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10030

J01 バックホ規格 = 1

排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)

第 20 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1			第 60 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良 (葛南)	m3	1.2			
計	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

機械投入埋戻工 (ハックホ)

建設発生土土質改良土 (CBR 6 %以上)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (ハックホ)		m3	1			第 61 号単価表参照
建設発生土土質改良土 (CBR 6 %以上)	石灰系改良 (葛南)	m3	1.2			
計	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

土砂等運搬

4tDT運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

7.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)

有り

第 23 号 単価表

残土処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	現場～仮置場	m3	1			第 62 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	1			第 63 号単価表参照
土砂等運搬		m3	1			第 64 号単価表参照
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

舗装版切断

As舗装

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 24 号

単価表

舗装版切断

As舗装

1 m 当り

2 頁

SCB430510				
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用		15cm以下

第 25 号 単価表

舗装切断排水処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 65 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1, 130			
計	1 m3 当り					

第 26 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 27 号 単価表

As廃材運搬処分工

小規模土工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
殻運搬		m3	1			第 66 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

路盤掘削工

BH0. 28

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1

J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 29 号 単価表

路盤廃材運搬処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			
土砂等運搬		m3	1			第 67 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 30 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 30 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 31 号 単価表

路盤工

一般市道

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 68 号単価表参照
下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 69 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 32 号 単価表

舗装工

車道部
仮復旧

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 32 号 単価表

舗装工

車道部
仮復旧

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 33 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 33 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 34 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

(施設維持 P114)

第 35 号 単価表

高压洗浄車運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39			6. 5*6
運転手（特殊）		人				
高压洗浄車		h				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

(施設維持 P114)

第 36 号 単価表

給水車運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34.8			5.8*6
運転手（一般）		人				
給水車		h				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

(施設維持 P100, 103)

第 37 号 単価表

T Vカメラ搭載車運転工 (本管用)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.6			6.1*6
運転手 (一般)		人				
本管用 T Vカメラ搭載車		h				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 38 号 単価表

T V カメラ車運転工

異物除去工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
ガソリン	レギュラー	L	11			
本管用 T V カメラ搭載車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 39 号 単価表

超高压洗浄車運転工

異物除去工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	27			
超高压洗浄車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 40 号 単価表

給水車運転工

異物除去工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	19			
給水車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 41 号 単価表

T Vカメラ車運転工

カッター工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
ガソリン	レギュラー	L	11			
本管用 T Vカメラ搭載車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 42 号 単価表

せん孔機車運転工

カッター工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	25			
せん孔機車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 43 号 単価表

高压洗浄車運転工

カッター工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	27			
高压洗浄車		日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 44 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32100

第 45 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	56			
反転・引込車	4t 154kW	供用日	1.3			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32240

第 46 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32265

第 47 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	56			
硬化・形成車	4t 154kW	供用日	1.3			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32250

第 48 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクェ 5.0m³/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]	吐出量 5. 0 m ³ / m i n	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32260

第 49 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32320

第 50 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	2t積	日				第 54 号単価表参照
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32290

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

第 51 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
ガソリン	レギュラー	L	11			
本管用 T V カメラ搭載車		日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 52 号 単価表

高压洗浄車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	30			
高压洗浄車		日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 53 号 単価表

せん孔機車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	22			
せん孔機車		日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 54 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	18			
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1. 1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32330

第 55 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32380

第 56 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 5kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	4.2			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32400

第 57 号 単価表

クレーン機能付バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t
排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音型

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	35			
クレーン機能付バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音型	供用日	1.5			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=35, [賃料数量]=1.5, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)', [低騒音機種]=低騒音型

第 58 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
 J03 DID区間の有無 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 有り
 全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

第 59 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

SDGD10032

第 60 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

SDGD60040

J01 施工規模 = 2

10m3未満

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J03 夜間作業補正 = 2

無

第 61 号 単価表

機械投入埋戻工 (ハック材)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ハック材排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 59 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 70 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10130

J01 ハック材規格 = 1

排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)

J02 タンパ締固め数量 (m3) (実数) $[m3/100m3] = 100$

第 62 号 単価表

発生土運搬工

現場～仮置場

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t積級	日				第 71 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 2

ダンプトラック 2t積級

J02 運搬距離（実数入力）[km] = 2

J03 DID区間 = 2

DID区間あり

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05 タイヤ損耗費 = 2

良好

第 63 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020

J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 4

小規模 (標準)

第 64 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 24.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)

有り

第 65 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
 J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 66 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6 19.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 67 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J02 積込機種・規格 = 5

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J04 積込山積0.28m3 (平積0.2m3)

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 68 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 68 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 69 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 69 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 70 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 71 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10190

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

契約条件明示及び特記仕様書

污水管きょ更生工事(R7-1)

一般事項

1-1 適用

本仕様書は、松戸市が発注する「污水管きょ更生工事(R7-1)」に適用する。本仕様書および図面等の設計図書の定めのない事項については千葉県土木工事共通仕様書に準拠するものとする。

1-2 目的

本工事の目的は、より良い市民生活を目指す本市下水道整備事業に基づき、その計画を遂行する為に必要な施設を構築することにある。請負者は、その主旨をよく理解した上で施工にあたらなければならない。

1-3 施工計画書

1. 請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、計画においては、請負者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事目的物を約束の期日までに発注者に引き渡せるように計画するものとし、設計内容を熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。

- (1) 工事概要
 - (2) 計画工程表
 - (3) 現場組織表
 - (4) 指定機械
 - (5) 主要機械
 - (6) 主要資材
 - (7) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
 - (8) 施工管理計画
 - (9) 安全管理
 - (10) 緊急時の体制及び対応
 - (11) 交通管理
 - (12) 環境対策
 - (13) 現場作業環境の整備
 - (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
 - (15) その他
2. 請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
 3. 請負者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
 4. 本工事の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、請負者において任意に計画できるものとし、その詳細については施工計画書に明示しな

なければならない。

1－4 使用材料

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な主要な使用材料について監督職員に提出しなければならない。

1－5 施工管理

施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に基づき行うものとする。

1－6 工事着手前の確認

1. 請負者は、工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。
2. 請負者は、工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。
3. 請負者は、工事の施工に当たり、損傷の受けるおそれのある境界杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて適切な措置を講じなければならない。
4. 既設の埋設物については、施工者においても十分調査し、要所においては必要により試験掘りを行い、企業者の立ち会いを求め確認し、書面にてその結果を監督職員に報告すること。また、このことにより設計内容に変更を伴うと思われるときは、速やかに監督職員と協議しなければならない。
5. 本工事に伴う家屋事前調査については実施していないため、請負者においては万が一の影響を考慮し、工作物等の状況を原則所有者立ち会いまたは了解を得て写真により記録し、施工計画書と共に監督職員に提出するものとする。工事用地、資材及び重機置場として借地した土地の近接家屋についても同様とする。

1－7 その他

1. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎月1回下水道施工管理様式（下水道第4号様式）に基づき月間工程報告書を提出しなければならない。
2. 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。ただし、臨時にして巨額なものは除く。
3. 現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも危険のないようにしておかなければならない。
4. 本工事と近接する工事がある場合は、互いの工程に支障をきたさぬよう十分に調整を行い、道路規制においては通行不可能箇所が発生しないよう施工を調整する等、近隣住民や通行交通（通行人を含む）等への影響を最小限にとどめるよう努めること。
5. 請負者は工事（工事請負代金額が500万円以上（消費税を含む））の施工において、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工計画書に明記して提出することができる。
6. 令和7年8月2日 埼玉県行田市において、全国特別重点調査に従事中の調査作業員4名が死亡する事故が発生しました。作業にあたっては、この事故を教訓とし、下水の流状の確認、管路内の硫化水素や酸素濃度の測定・換気等、安全対策の徹底を図ること。

契約制度関係について

1. 本工事は、週休2日制適用工事である。
2. 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正しており、補正係数は、千葉県が定める「週休2日制適用工事実施要領（令和7年10月版）」における「別紙1 現場閉所による週休2日工事の補正 月単位の週休2日」の値を採用している。
3. 週休2日制の実施にあたっては「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領（令和7年4月施行）」に基づき行うこと。
4. 受注者は、現場着手前に対象期間について監督職員と協議し、現場閉所予定日がわかる工程表等を監督職員に提出すること。
5. 受注者は毎月の工事履行報告書を提出すること。

環境対策について

1. 請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 請負者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3. 工事の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努めること。また、工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、請負者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。

交通安全管理について

1. 本工事は昼間作業（9：00～17：00）を原則とする。施工中の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とするが、工種や施工形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。
2. 交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。規制においては、近隣住民や通過交通（通行人を含む）等への影響を最小限に留めるよう努めること。また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。
3. 施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。
4. 本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはならない。なお、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。

建設副産物について

1. 共通事項

- (1) 請負者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、下請負者にもこれを周知徹底すること。
- (2) 請負者は「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。
- (3) 建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (4) 建設廃棄物の処分に当たって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。
- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処分費（受入伝票、写真等）を証明する資料を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存する。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土は、（ 0.2m³）は、柏市岩井 296-1 地先、
片道運搬距離 17.3 kmの㈱エスブロックに搬出するものとする。
建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

3. 改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

4. 路盤廃材

本工事により発生する路盤廃材（ 1m³）は、柏市高田 1116-32 地先、
片道運搬距離 14.3 kmの㈱丸昭建材に運搬し、処理するものとする。

5. 建設廃棄物

本工事により発生する

- 1) アスファルト塊 (1m³) は、市川市下妙典 1153-1 地先、
片道運搬距離 15.7 kmの進榮建設興業(株)に運搬し、処理するものとする。
- 2) コンクリート塊 (1m³) は、松戸市松飛台 286-17 地先、
片道運搬距離 6.3 kmの石建商事(株)に運搬し、処理するものとする。
- 3) 建設発生木材 (m³) は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- 4) 建設汚泥 (0.1m³) は、八千代市吉橋字内野 1075-9 地先、
片道運搬距離 21.0 kmの千葉丸辰道路(株)に運搬し、処理するものとする。
- 5) 建設混合廃棄物 (m³) は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事発注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬距離は積算上処理分区ごとに代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。また、元請業者は次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- (1) 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- (2) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- (3) 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い、環境保全に留意すること。
- (4) 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

工事实績情報作成、登録（旧工事カルテ作成、登録）について

請負者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に完成時は、工事完成后 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

管きょ更生工

1－1 適用

1. 本仕様書は、管きょ更生工法に適用するものとする。
2. 本工事の更生工法は、特定の工法を指定したものではない。ただし、次項に示す条件を満たしたうえで、出来形・品質・安全性を十分に確保しなければならない。
3. 管きょ更生法は、本管に適用する。

1－2 工法及び使用材料

1. 請負者は、更生工法及び使用する更生材料については諸条件を検討の上選定し、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
2. 本工事で使用する管きょ更生材料は自立管とする。自立管は、既設管きょの耐荷力を見込まず、管に作用する外力や劣化を引き起こす物質等に対して、自らで外力に抵抗するものとし、新管（下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1））と同等以上の耐荷能力及び耐久性を有するものとする。
3. 更生工法及び更生材料等の仕様については、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017年版-」（2017年7月 公益社団法人日本下水道協会）に基づく設計強度（外圧強さ・曲げ強度・曲げ弾性係数）、耐久性（耐薬品性・耐磨耗性・耐ストレーンコロージョン性（ガラス繊維を有する場合）・水密性・耐劣化性）、水理性能（粗度係数・成形後収縮性）を有するものであること。
4. 本工事で使用する更生材料の施工前における品質確認については、更生材料が適正な管理下で製造されたことを証明する資料を提出しなければならない。

1－3 施工管理

1. 施工に当たっては、各工法の専門技術を修得した（各工法技術認定研修修了者）が現場に常駐し指揮、監督を行うこと。
2. 更生材料は、高温環境下や紫外線に当たると硬化するため、保冷措置等を講じ、各工法の特性を十分に考慮した保管及び管理に努めること。
3. 施工中においては、各種工法の特性を反映し適切に行うことにより、損傷やシワ、はく離等の発生を防ぐこと。また、所定の目的を確保するため、挿入速度、硬化圧力、拡張、硬化温度、硬化時間などを確認する。確認については、自動記録によるものとし、記録紙を提出すること。
4. その他、施工管理については、各工法及びタイプにより「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017年版-」（2017年7月 公益社団法人日本下水道協会）に基づき行うものとする。

1-4 出来形管理

1. 更生後の出来形を把握するため内径・延長を計測すること。なお、内径については密着性を確認するため、硬化直後と24時間以降で図1に示す同位置で計測すること。
測定については、1スパンの上下流マンホールの管口付近で行い、6箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ上限は+20%以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。

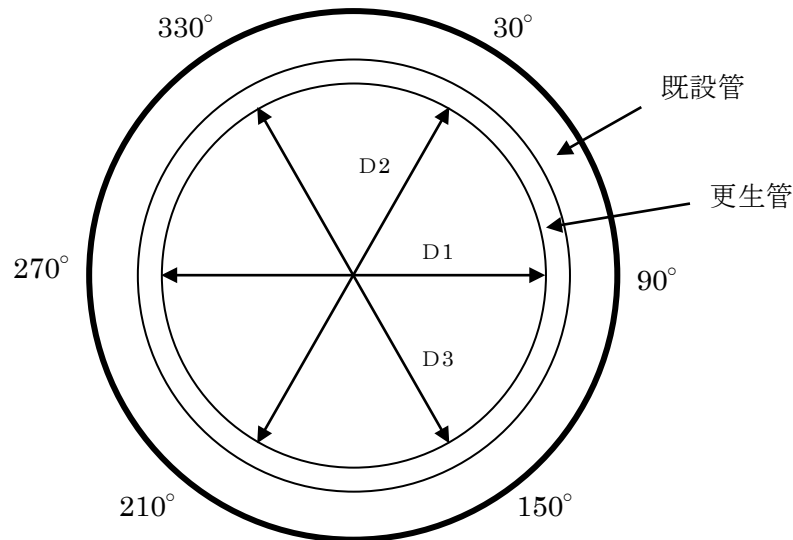


図1 管きょ更生工 内径測定位置図

2. 更生管内の内面仕上がり状況については、管きょ内を洗浄し、取付管穿孔片を除去した後、自走式テレビカメラにより外観検査を行うこととする。特に、取付管口においては必ず側視し、状況を入念に確認すること。

1-5 安全管理

請負者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然の防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。

1-6 環境対策

請負者は、施工時における環境対策について、下記管理事項に十分配慮して行うこと。

- (1) 工事箇所周辺への事前案内
- (2) 臭気対策
- (3) 騒音・振動対策
- (4) 粉じん対策
- (5) 防爆対策
- (6) 宅内への逆流、噴出等の未然防止対策
- (7) 温水対策
- (8) その他

土工

1. 設計図書に特別な定めがある場合を除き、掘削の範囲や施工方法については請負者の定めるところによるものとする。
2. 設計図書に特別な定めがある場合を除き、埋め戻しに使用する土砂は、改良土とし、建設副産物の再利用に寄与するものとする。但し、発生土が良質で埋戻し材として使用できると判断した場合は監督職員の承諾を得て使用できる。この場合、設計変更の対象となる。
3. 現場の状況により、再生砂を埋め戻し材として使用する場合は、1 購入先あたり 1 検体の試験を行うものとする。六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される測定法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。（「土壌の汚染に係る環境基準について」参照）
4. 排水施設工事（本管、取付管、マンホール等）の埋戻しは、構造物に影響が出ないように配慮し、図面等で別に定める場合を除き、1 層の巻き出し厚は以下の通りとする。

松戸市道	一層30cm以内での転圧
千葉県管理道路	一層15cm以内での転圧
その他公道	管理者の基準に従うこと。
5. 掘削において、高さが規定されている場合は、余掘り等出来るだけ地山を乱さないように施工すること。また、掘削面が軟弱な場合は砂等で置換するなど検討すること。
6. 国道や県道、河川占用を伴う施工箇所がある場合において、その施工方法については管理者の許可条件に従わなければならない。

舗装復旧工

1. 舗装構成は図面によるが、路盤については骨材の最大粒径の 2 倍を最小限度として複層転圧し密度を高めること。最大限度は以下の通りである。

松戸市道	上層路盤は 15cm 以下、下層路盤は 20cm 以下
千葉県管理道路	上層路盤、下層路盤共 10cm 以下
その他公道	管理者の基準に従うこと。

これによらない場合は密度試験を行い品質の証明をすること。
2. 本工事の路線は、全て管布設完了後、基準範囲の復旧仕上げとする。この際、即日にて舗設を行うこととする。また、舗装本復旧時にやむを得ず路盤にて開放する時は、監督職員と協議すること。ただし、休日の路盤開放は避けること。
3. 復旧は、解放後段差や凹凸など通行に危険のない様に行わなければならない。瑕疵による場合は引渡し後であっても改善を求めることがある。

品質証明について

本工事は、品質証明の対象工事となり、次の各号によるものとする。

1. 品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成、出来形、中間検査をいう。以下同じ。）の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。（別紙様式1、別紙様式3（独自の様式でも可））
2. 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。
3. 品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
4. 品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。
5. 品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。（別紙様式2）
6. 品質確認の結果、改修すべきものがあつた場合は速やかに改修し、社内検査合格後、監督職員の確認を得るものとする。

(様式 1)

品質証明書

工事名称

品質証明記事				
品質証明項目	実施日	箇所	品質証明員 氏名 印	記事

社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

請負者 住所
氏名

(様式 2)

品質証明員選任届

監督職員 殿

請負者 住所
氏名

工事名称

工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

請負金額

上記工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて報告します。

記

	氏 名	経験年数	資 格
1			
2			
3			

以上

(様式 3)

工事名称
検査日時
検査員氏名

社内検査記録

検査項目		認定基準	評価	特記事項	
書類に関する事項	施工計画書	施工計画書は適切に活用されているか。			
		施工計画書と実施が異なる場合には適切に処理されているか。			
	工程管理	工程表を作成し、工程をフォローアップしているか。			
	協議書等の整理	協議書、指示書は適切に処理されているか。			
		工程、工法、工期に変更がある場合はどうか。			
	出来形管理	出来形数量計算書及び完成図書は作成されているか。			
		出来形管理表は作成されているか。			
	品質管理	材料検査表、試験成績表、ミルシート等は整理されているか。			
		管理図表は整理されているか。			
		各工種、項目毎に管理基準精度を満足しているか。			
	写真管理	写真撮影内容は目的を満足しているか。			
		電子データ及びアルバムの整理は要領よくなされているか。			
		着工前、しゅん工後の写真はよく撮れているか。			
	安全管理	安全日誌、安全パトロール等の資料は整理されているか。			
		第三者への安全対策は充分になされているか。			
		安全・訓練等の実施。			
	現場に関する事項	出来形	目的物の出来形は設計図書を満足しているか。		
			二次製品は設計図書に示されている規格を満足しているか。		
目的物の仕上がりはどうか。					
隣接する他の工作物との取り合いはどうか。					
後片付け及び現場の清掃		車道部、歩道部、特に目的物周辺の清掃。			
		残材の片付け。			
		隣接する家屋等の補償。			
		仮設工事用道路、現場事務所等の片付け清掃。			
保安関係		保安施設は的確に設置されているか。			
		標識類の設置は適切か。			
		第三者からの苦情処理は適切か。			
		事故の発生状況。			
現場のイメージアップ	施工計画書のとおり実施しているか。(経費計上の場合)				
評価記号の判定		A : 90 点以上 B : 75～89 点 C : 60～74 点 D : 59 点以下 A、B は合格 C 以下は正			
(記事)					

雨天時における安全管理に関する特記仕様書

1 請負者は、突発的な局所的集中豪雨に対しても工事の安全管理に万全を期するため、以下の作業中止基準を遵守しなければならない。気象情報については注意報及び警報の対象を大雨、洪水のいずれかとする。

(1) 作業開始前

- ① 当該施工箇所に、一滴でも雨が降ってる場合、作業は開始しない。
- ② 当該施工箇所に係る気象区域に、注意報または警報が発令されている場合、作業は開始しない。

(2) 作業開始後

- ① 当該施工箇所に、一滴でも雨が降れば、即刻作業を中断し、一時地上に避難する。
- ② 当該施工箇所に係る気象区域に、注意報または警報が発令された場合、即刻作業を中断し、一時地上に避難する。
- ③ 避難に関しては、作業中の資器材を放置する。

(3) 作業開始・再開の条件

作業の開始及び再開にあたっては、次の三項目のすべてが確認されることを条件とする。

- ① 当該施工箇所に雨が降っていないこと、また、当該施工箇所に係る気象区域に、注意報または警報が発令されていないことが確認されること。
- ② 管内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。
- ③ 作業着手前の安全確認について、施工計画書に定める事項の全てを完了すること。

2 請負者は、急激な気象変動などの気象情報を迅速に取得するため、気象担当者の携帯電話に、注意報及び警報の自動配信システムを配備しなければならない。

3 請負者は、作業員が管内から地上に、安全かつ迅速に退避するため、人命の最優先を基本とし、ブザー付回転灯の配備、退避時の資器材放置及びこれらを盛り込んだ退避計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。退避計画の基本事項は、次の通りとする。

- ① 作業中止基準の明示
- ② ブザー付回転灯の配備等、退避指示の確実な伝達方法
- ③ 退避時に放置する資器材などによる管内の状況や退避時間を考慮した退避ルート
の決定
- ④ 工事着手前における退避訓練の実施方法

4 請負者は、不測の事態においても人命を確保するため、作業に先立ち、管内に人孔間を結ぶ救助用ロープの設置、人孔への縄梯子の設置、安全帯の装着など、適宜、作業環境に応じた対策を組み合わせ、安全対策の充実を図らなければならない。

汚水管きょ更生工事(R7-1) 総括表			
工 種	形 状 寸 法	単位	数量
1. 既設管内洗浄・調査・処理工			
管きょ内洗浄工		m	333
本管TV調査工		m	333
異物除去工	モルタル等	箇所	3
異物除去工	木根等	箇所	1
カッター工		箇所	8
2. 更生材料			
更生管材	φ 250	m	333
3. 反転・形成			
反転・引込工	φ 250	m	325
硬化・形成工	φ 250	m	325
4. 仕上			
本管口切断工	φ 250	箇所	18
本管口仕上工	φ 250	箇所	18
取付管せん孔仕上工(分割施工)	仮せん孔	箇所	31
取付管せん孔仕上工(分割施工)	本せん孔	箇所	31
5. 仮設備			
仮設備設置・撤去工	設置 φ 250	回	9
仮設備設置・撤去工	撤去 φ 250	回	9
6. 換気設備			
換気設備工		日	13
7. 反転・形成用水替			
潜水ポンプ運転工	φ 250	日	13
止水プラグ損料	φ 250	日	13

汚水管きょ更生工事(R7-1) 総括表			
工 種	形 状 寸 法	単位	数量
8. 本管布設替工			
本管設置工		m	2.0
本管撤去工		m	2.0
止水プラグ損料		日	1.0
Co運搬処分工		m ³	1.0
9. 本管土工			
機械掘削工		m ³	1.2
基礎設置工		m ³	0.7
機械投入埋戻工		m ³	0.3
土砂等運搬		m ³	1.0
残土処分工		m ³	0.2
10. 舗装復旧工			
舗装版切断工		m	17
舗装版切断排水処分工		m ³	0.1
舗装版破碎積込		m ²	20
As廃材運搬処分工		m ³	1
路盤掘削		m ³	1
路盤材運搬処分工		m ³	1
不陸整正工		m ²	16
路盤工		m ²	2
舗装工(仮復旧)		m ²	2
舗装工(本復旧)		m ²	18
11. 仮設工			
交通誘導警備員B		人日	49

集計表

No.	報告書	記録表 No.	路線	人孔No.		管種	管径	管路延長	人孔内径			スパ ンライニング		異物除去工 (モルタル等)	異物除去工 (木根等)	カ ッ タ ー	取付管 布設替	備考
									上流	下流	平均	延長	穿孔数					
1	R5-4	52	286	286-3	286-4	HP	250	24.80	0.90	0.90	0.90	23.90	4		1	2		
2	R5-4	58	287	287-4	30-1	HP	250	47.88	1.20	1.20	1.20	46.68	7	2		2		
3	R5-4	67	290	290-1	292-1	HP	250	34.88	0.90	0.90	0.90	33.98	5	1		2		
4	R5-4	70	292	292-1	32-1	HP	250	40.12	0.90	1.20	1.05	39.07	6					
5	R5-4	115	305	305-2	306-1	HP	250	51.06	0.90	0.90	0.90	50.16	4			2		本管布設替工あり
6	R5-4	126	309-2	309-2-1	309-4	HP	250	40.36	0.90	0.90	0.90	39.46	2					
7	R5-4	140	312	312-1	312-2	HP	250	29.40	1.20	0.90	1.05	28.35	0					
8	R5-4	141	312	312-2	315-1	HP	250	32.83	0.90	0.90	0.90	31.93	3					
9	R5-4	146	315	315-2	293-1	HP	250	31.88	0.90	0.90	0.90	30.98	2					
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

小計					HP	200												
					HP	250	333.21				8.70	324.51	33	3	1	8		9スパン
					HP	300												
					HP	350												
					HP	400												
					HP	450												
					HP	500												
					HP	600												
					HP	700												
合計							333.21				8.70	324.51	33	3	1	8	0	9スパン

本管布設替工

路線番号	マンホール 番号	施工延長	内径	外径	掘削深			掘削幅	道路復旧厚	機械掘削工	埋戻し工			残土
					上流	下流	平均			バックホウ	基礎	改良土	計	
					m	m	m			m³	m³	m³	m³	
305	No.305-2 No.306-1	2.00	0.25	0.267	1.02	1.35	1.19	0.90	0.40	1.222	0.688	0.345	1.033	0.189

・ 本管布設替工

本管設置工	2 m
本管撤去工	2 m
止水プラグ損料	1 日
Co運搬処分工	1 m³


・ 本管土工

機械掘削工	1.2 m³
基礎設置工	0.7 m³
機械投入埋戻工	0.3 m³
土砂等運搬	1.0 m³
残土処分工	0.2 m³


・ 舗装復旧工

舗装版切断工	17 m
舗装版切断排水処分工	0.1 m³
舗装版破碎積込 t<=10	20 m³
As廃材運搬処分工	1 m³
路盤掘削	1 m³
路盤材運搬処分工	1 m³
不陸整正工	16 m³
路盤工	2 m³
舗装工(仮復旧)	2 m³
舗装工(本復旧)	18 m³
交通誘導警備員 B	4 人

土工図

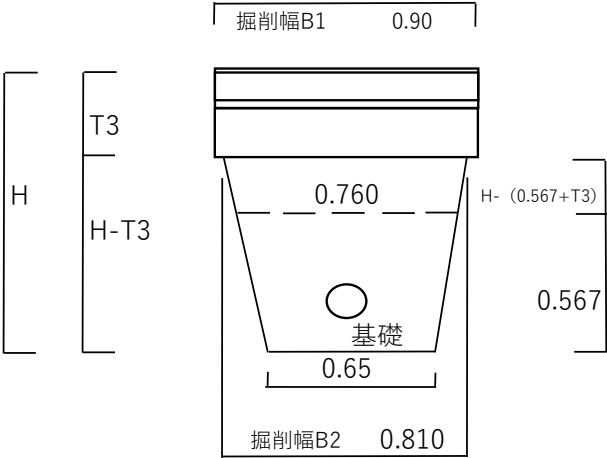

舗装復旧範囲

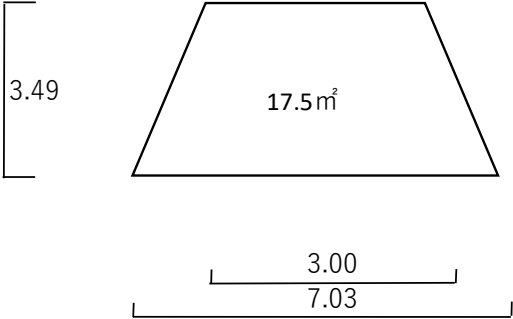

案内図




令和 7 年度	
事業名称	污水管きょ更生工事(R7-1)
事業場所	松戸市松戸地内
図面番号	全 2 葉ノ内 第 1 号
松戸市 建設部 下水道維持課	

詳細図

Matsudo - Sewage Works Information System

住宅地図 141-B-5

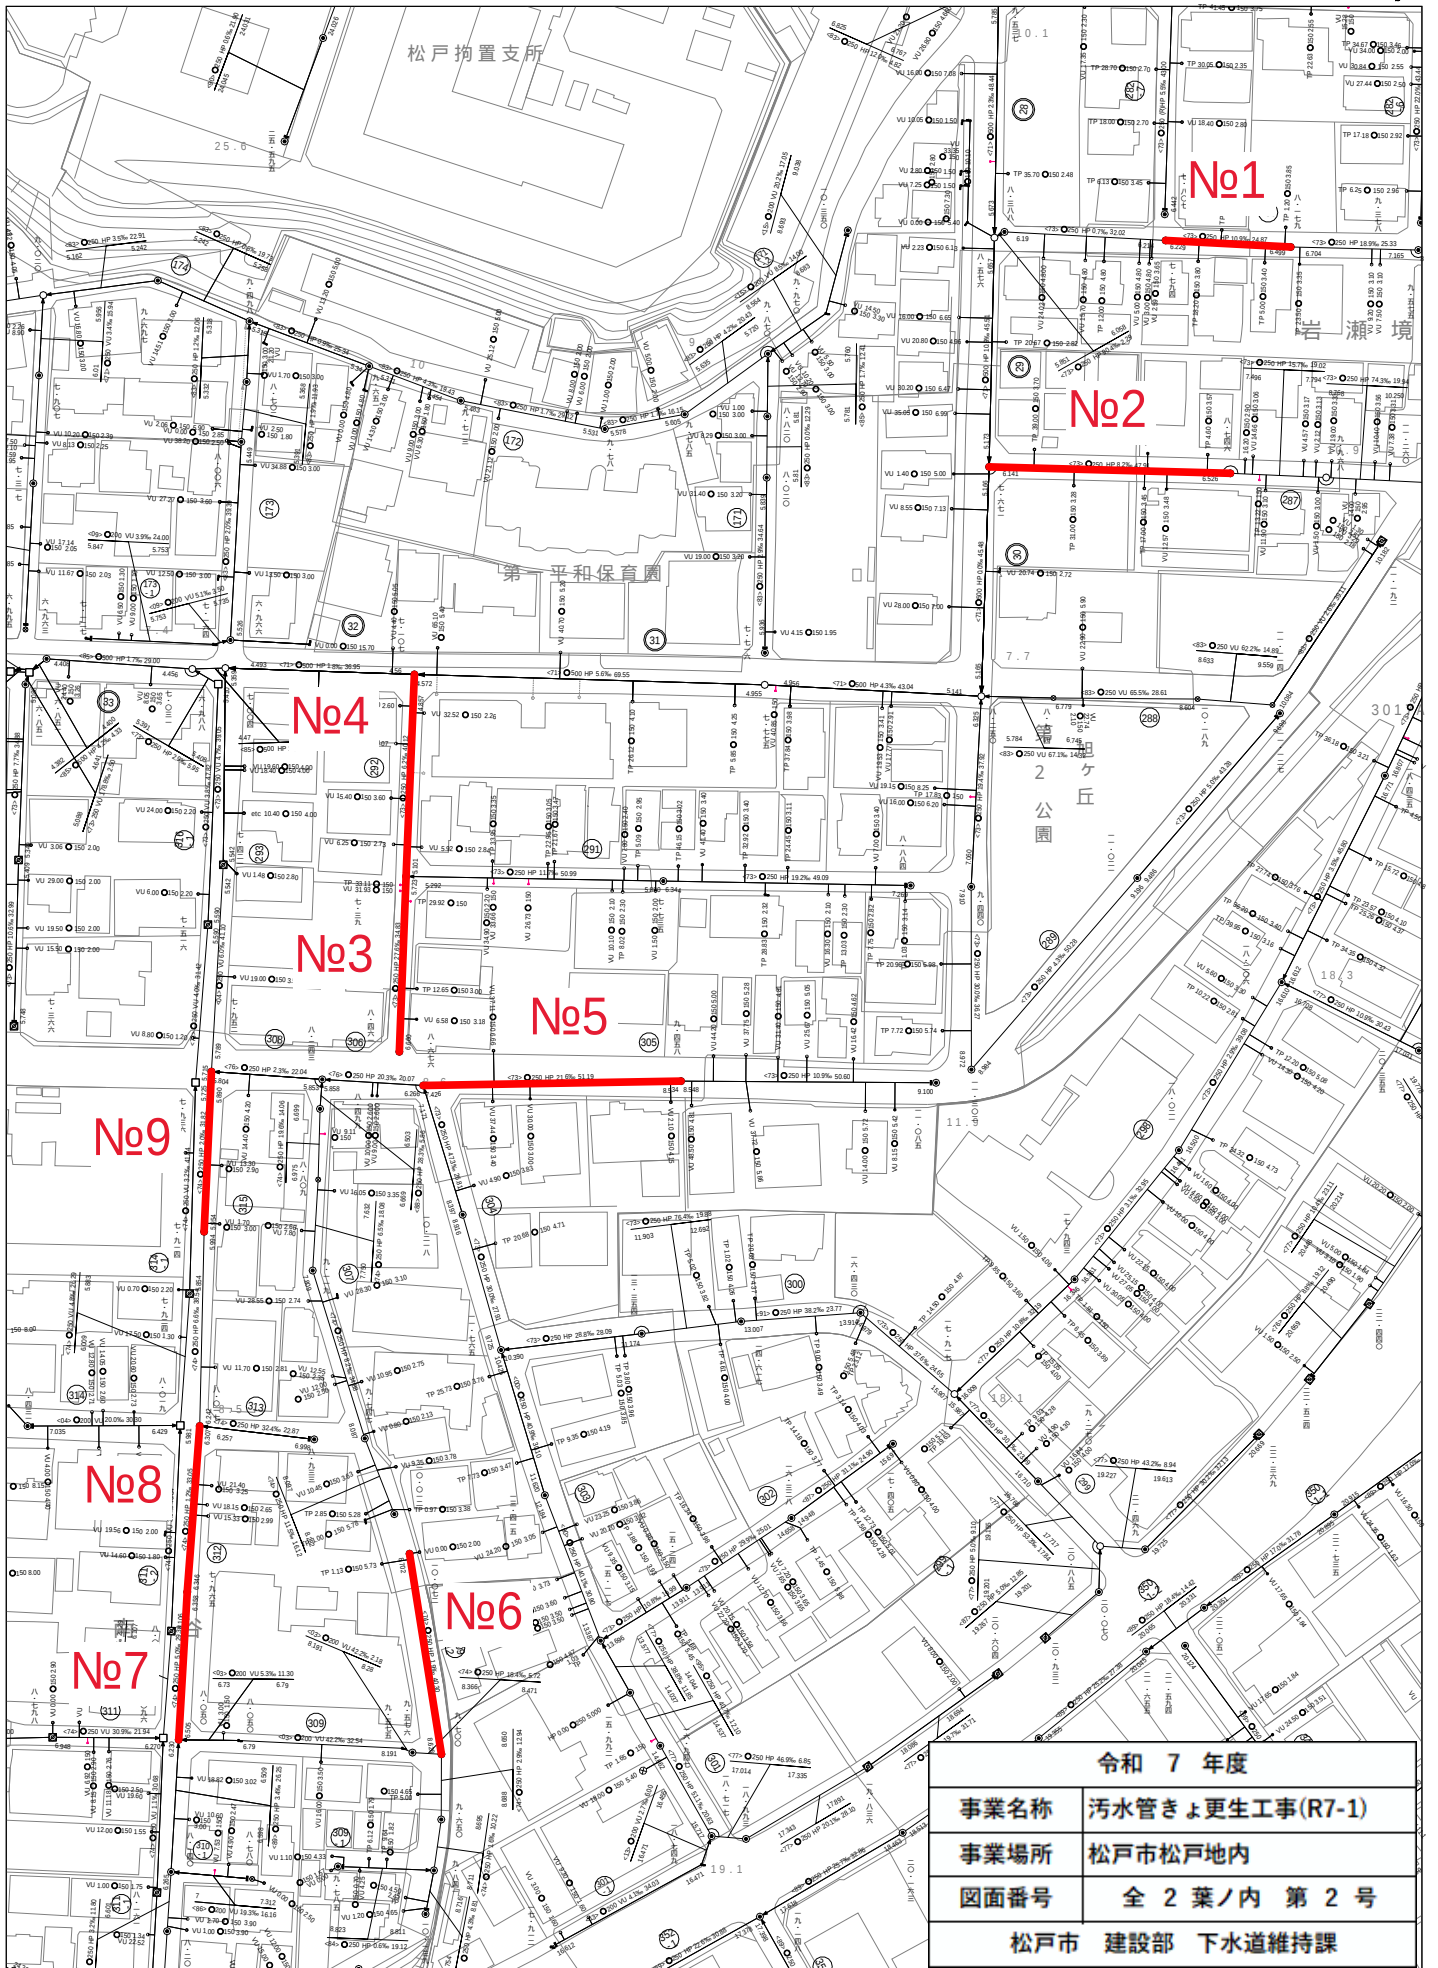

令和 7 年度	
事業名称	污水管きょ更生工事(R7-1)
事業場所	松戸市松戸地内
図面番号	全 2 葉ノ内 第 2 号
松戸市 建設部 下水道維持課	

上 流 人 孔 番 号 No. 286-3											下 流 人 孔 番 号 No. 286-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
24-13	旧鉄蓋60用	内径900	1.76m	1.51m	286	HP	φ 250mm	24.87m	24.80m	25.01m	24-13	旧鉄蓋60用	内径900	1.60m	1.35m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
人孔内点検		柴尾 埋没 山本 18.55 鎖無しA 斜壁腐食B 写真No.45, 46 （腐食を含む欠損/全体） 0/4 （腐食を含む欠損/全体） 0/4 鎖切れA 写真No.47													人孔内点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
継 目 部	継 目 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	管口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

本管用調査記録表

No. 58-1

上流人孔番号 No. 287-4										下流人孔番号 No. 30-1																														
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管種	管径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																									
24-13	矢切蓋60用	内径1200	2.33m	2.08m	287	HP	φ250mm	47.91m	47.88m	48.22m	24-13	矢切蓋60用	内径1200	2.53m	1.36m																									
人孔内点検		ハイヴェルデ松戸 12.68 埋没 35 VU φ150 2 3.48 12.57 16.98 17.66 4 TP φ150 3 3.66 TP φ150 50 50 31.12 30.20 5 TP φ150 ? 埋没 本多 50 TP φ150 6 3.55 31.12 30.20 5 TP φ150 ? 埋没 本多													人孔内点検																									
(腐食を含む欠損/全体) 0/5 蓋裏腐食B 写真No.48		+													(腐食を含む欠損/全体) 6/6 斜壁腐食B 直壁腐食B 足掛金具腐食B (2段目) 足掛金具腐食C (1,3~6段目) 写真No.12~14																									
継目部	継目数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
	写真番号																																							
	(内 容)																																							
本管部	管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
	写真番号	93																																						
	(内 容)																																							
ソケット部	写真番号																																							
	(内 容)																																							
考 察																																								
	項 目	管の腐食			上下方向の たるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			計			備 考		
	異 状 箇 所	A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A・a	B・b	C・c	接合不良、詰りは その他に集計					
	継 目 部																																							
	本 管 部		2	22							1		2	2																		1	4	26						
ソ ケ ッ ト 部																															1	3	3							
計		2	22							1		2	2																		1	8	33							

本 管 用 調 査 記 録 表

No. 58-2

上 流 人 孔 番 号 No. 287-4										下 流 人 孔 番 号 No. 30-1																														
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																									
24-13	矢切蓋60用	内径1200	2.33m	2.08m	287	HP	φ 250mm	47.91m	47.88m	48.22m	24-13	矢切蓋60用	内径1200	2.53m	1.36m																									
人孔内点検															人孔内点検																									
(腐食を含む欠損/全体) 0/5															(腐食を含む欠損/全体) 6/6																									
蓋裏腐食B															斜壁腐食B 直壁腐食B 足掛金具腐食B (2段目) 足掛金具腐食C (1,3～6段目)																									
写真No.48															写真No.12～14																									
継 目 部	継 目 数		2 0	2 1	2 2	2 3	管口										管 本 数																							
	写真番号						99										【 24 本】																							
	(内 容)						管口 浸入水b 石灰付着c 47.28																																	
本 管 部	管 本 数	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4											V T R 番号																							
	写真番号					97 98											【 5 巻】																							
	(内 容)					クラックc クラックb クラックc (1mm) (2mm) (1mm) 浸入水c 浸入水c 浸入水c 石灰付着c 石灰付着c 石灰付着c 45.83 46.60 46.85～ 46.97 腐食C 腐食C 腐食C 腐食C 腐食C 副管 詰りa ～47.28 46.93											カウンター番号 【 58 】 ダイジェスト V T R 番号 【 1 巻】 カウンター番号 【 19 】																							
ソ ケ ッ ト 部	写真番号																																							
	(内 容)																																							
考 察																																								
異 状 箇 所	項 目	管の腐食			上下方向の たるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			計			備 考		
		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A・a	B・b	C・c	接合不良、詰りは その他に集計					
	継 目 部																4		1													1	4							
	本 管 部		2	22							1		2	2															1	1			1	4		26				
	ソ ケ ッ ト 部																	3	2												1	3	3							
計		2	22							1		2	2			4		4	2								1	1		1	1	8	33							

上 流 人 孔 番 号 No. 290-1											下 流 人 孔 番 号 No. 292-1										
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深						
24-18	矢切蓋60用	内径900	1.76m	1.51m	290	HP	φ 250mm	34.83m	34.88m	35.50m	24-18	コアラ蓋60用	内径900	2.27m	1.45m						
人孔内点検															人孔内点検						
(腐食を含む欠損/全体) 0/4																					

本管用調査記録表

No. 70

上流人孔番号 No. 292-1																下流人孔番号 No. 32-1																								
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管種	管径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																									
24-18	コアラ蓋60用	内径900	2.27m	2.02m	292	HP	φ250mm	40.12m	40.12m	40.22m	24-13	矢切蓋60用	内径1200	2.83m	2.08m																									
人孔内点検		道畑 6.32 コーポ北村 15.51 モリハイツ 26.18 メンゾン 34.11													人孔内点検																									
(腐食を含む欠損/全体) 3/6 鎖切れA 足掛金具腐食A (1, 2, 4段目) 写真No.53, 54		20 VU φ150 2.2.81 5.98 5.65 1.2.26 VU φ150 20 50 VU φ150 3.3.70 15.68 20 VU〜TP φ150 5 21.09 25.88 50 VU φ150 7.2.95 33.83 20 VU φ150 6 32.52 閉塞キャップ止													(腐食を含む欠損/全体) 0/6 直壁1, 2段目腐食B 直壁1段目目地 浸入水B石灰付着C 写真No.20, 21																									
		フカダ 5.90 第一平和保育園 32.79																																						
		継目数		管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管口	管本数															
		写真番号																								【 20 本】														
(内 容)			ズレ隙間c (28mm) 浸入水c 石灰付着c 1.35				ズレ隙間c (17mm) 7.36	ズレ隙間c (27mm) 9.36	ズレ隙間c (13mm) 11.37	ズレ隙間c (15mm) 13.36	ズレ隙間c (10mm) 浸入水c 石灰付着c 15.40	ズレ隙間c (12mm) 17.40	ズレ隙間c (23mm) 19.40		浸入水c 石灰付着c 23.41				ズレ隙間c (30mm) 29.48			ズレ隙間c (5mm) 浸入水c 35.51	管口 浸入水c 石灰付着c 39.52	ソケット数 【 7 箇所】																
管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	VTR番号 【 6 巻】																		
写真番号				132						134				136								139	カウンター番号 【 70 】																	
(内 容)		補修済み 0.45〜0.85	クラックc (1mm) 浸入水c 石灰付着c 2.47 腐食C 1.55〜	クラックc (1mm) 浸入水b 石灰付着c 4.30 腐食C						クラックa (5mm) 浸入水b 石灰付着c 14.28 腐食C					タルミC 21.56〜 腐食C	タルミC 腐食C	タルミC 腐食C	タルミC 腐食C	タルミC 腐食C	タルミB 腐食C	タルミB 腐食C	タルミC 腐食C	クラックb (3mm) 浸入水b 石灰付着c 39.10 タルミC 〜39.52 腐食C 〜39.52	ダイジェスト VTR番号 【 1 巻】 カウンター番号 【 25 】																
写真番号					133					135				137				138																						
(内 容)					右取付管 管口 浸入水b 石灰付着c 5.65 左取付管 接合不良c 5.98					左取付管 接合不良c ボンド突出しc 管口管内 浸入水b 石灰付着c 15.68		右取付管 接合不良c ボンド突出しc 閉塞 キャップ止め 21.09			左取付管 管口 浸入水b 石灰付着c 25.88			右取付管 ボンド突出しc 管口 浸入水b 石灰付着c 32.52	左取付管 ボンド突出しc 33.83																					
考察																																								
異状箇所		管の腐食			上下方向の たるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			計			備考		
		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A・a	B・b	C・c	接合不良、ボンド突出しは その他に集計					
				19		2	7					1	1					2																5		27				
																4													3			4	3							
計				19		2	7					1	1			10		6	2										3			9	42							

上 流 人 孔 番 号 No. 305-2															下 流 人 孔 番 号 No. 306-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24-18	矢切蓋60用	内径900	0.91m	0.66m	305	HP～VU～HP	φ 250mm	51.19m	51.06m	51.71m	24-18	矢切蓋60用	内径900	2.45m	1.05m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
人孔内点検		イマイ 2.41										石橋 31.59				小島 37.69		人孔内点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(腐食を含む欠損/全体) 0/1 上流管口 破損B浸入水C 写真No.121		50 VU φ 150 1 4.11 1.92										35 VU φ 150 2 3.75 30.92				50 VU φ 150 4 4.21 36.95		(腐食を含む欠損/全体) 0/6 斜壁腐食B 斜壁目地浸入水B 石灰付着C 直壁1,2段目 腐食B 写真No.122～124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
継 目 部	継 目 数 写真番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

No5

本 管 用 調 査 記 録 表

No. 115-2

上 流 人 孔 番 号 No. 305-2											下 流 人 孔 番 号 No. 306-1										
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深						
24-18	矢切蓋60用	内径900	0.91m	0.66m	305	HP～VU～HP	φ 250mm	51.19m	51.06m	51.71m	24-18	矢切蓋60用	内径900	2.45m	1.05m						
人孔内点検															人孔内点検						
(腐食を含む欠損/全体) 0/1 上流管口 破損B浸入水C 写真No.121		<																			

上流人孔番号 No. 309-2-1										下流人孔番号 No. 309-4																															
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管種	管径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																										
24-18	コアラ蓋60用	内径900	1.35m	1.10m	309-2	HP	φ250mm	40.30m	40.36m	39.60m	24-18	コアラ蓋60用	内径900	1.20m	0.85m																										
人孔内点検		柳澤 0.25 不明 ? TP φ150 1.1.80 1.1.18 1.1.52 2.5.15 TP φ150 50 ライオンズマンション松戸第2 0.30													人孔内点検																										
継目部		継目数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管口	管本数 【 20 本】																	
		写真番号																																							
		(内 容)		浸入水c 石灰付着c 3.79	浸入水c 石灰付着c 5.80			ズレ隙間c (10mm) 浸入水c 石灰付着c 11.82			浸入水b 石灰付着c 17.86			浸入水a 石灰付着c 23.89				浸入水a 石灰付着c 31.80		ズレ隙間c (19mm) 35.91	ズレ隙間c (17mm) 37.93	管口 浸入水c 石灰付着c 39.91																			
本管部		管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		VTR番号 【 11 巻】																	
		写真番号																																							
		(内 容)													閉塞不良c (キャップ止) 浸入水c 石灰付着c 22.12							クラックc (1mm未満) 浸入水c 石灰付着c 39.75			カウンター番号 【 126 】																
ソケット部		写真番号	225, 226																					ダイジェスト VTR番号 【 1 巻】 カウンター番号 【 61, 62 】																	
		(内 容)	左取付管 接合不良c 管口浸入水b 石灰付着c 1.18 右取付管 接合不良c 管口浸入水b 石灰付着c 1.52																																						
考察																																									
異状箇所		項 目	管の腐食			上下方向の たるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			計			備 考		
		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A・a	B・b	C・c							
				19									1																												
		計			19							1			3	2	3	4													1	2	3	28							

No8

本 管 用 調 査 記 録 表


No. 141

上 流 人 孔 番 号 No. 312-2										下 流 人 孔 番 号 No. 315-1									
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深				
24-17	旧鉄蓋60用	内径900	1.71m	1.46m	312	HP	φ 250mm	33.05m	32.83m	33.23m	24-17	矢切蓋60用	内径900	1.77m	1.52m				
人孔内点検															人孔内点検				
(腐食を含む欠損/全体) 0/3 鎖無しA 蓋裏腐食B 斜壁目地 浸入水C石灰付着C 写真№159、160		+ </																	


上流人孔番号 No. 315-2												下流人孔番号 No. 293-1																												
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管種	管径	台帳距離	管路延長	地上距離	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																									
24-17	矢切蓋60用	内径900	1.95m	1.70m	315	HP	φ250mm	31.82m	31.88m	31.56m	24-17	旧鉄蓋60用	内径900	2.14m	1.68m																									
人孔内点検															人孔内点検																									
(腐食を含む欠損/全体) 0/5 斜壁腐食B 斜壁目地浸入水B 石灰付着C 直壁1,2段目 腐食B 写真No.164～166		+ 2.14 14.02 + 1 2.88 VU φ150 (50) 2 VU φ150 ? 埋設 山本 青木 1.77													(腐食を含む欠損/全体) 0/5 斜壁腐食B 直壁腐食B 写真No.130, 131																									
継目部	継目数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	管口																						
	写真番号														254																									
	(内容)		ズレ隙間c (12mm) 1.59												ズレ隙間c (30mm) 浸入水b 石灰付着c 25.69																									
本管部	管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																							
	写真番号	250	252											253	255																									
	(内容)	補修済み 0.45～0.85 腐食B 0.85～		タルミB 2.78～ 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	タルミB 腐食B	クラックc (1mm) 浸入水b 石灰付着c 24.75 タルミC 腐食B	クラックb (2mm) 浸入水b 石灰付着c 26.28 タルミC 腐食B	タルミC 腐食B	補修済み 30.87～ 31.27 タルミC ～31.43 腐食B ～30.86																							
ソケット部	写真番号		251																																					
	(内容)		右取付管 ボンド突出しc 管口 浸入水b 石灰付着c 2.14						右取付管 接合不良c 14.02																															
考察																																								
異状箇所	項目	管の腐食			上下方向の たるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			計			備考		
		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A・a	B・b	C・c	接合不良はその他に集計					
	継目部																1															1	1							
	本管部		16			11	4					1						1														29	4							
	ソケット部																	1									1				1	1								
計		16			11	4					1					1										1				1	31	6								

松戸市一般（交通区分：N 3・旧 L 交通）

本 復 旧

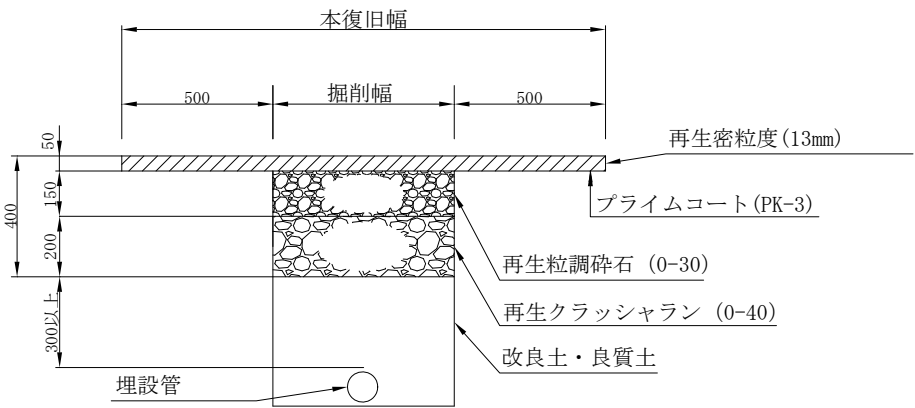

仮 復 旧

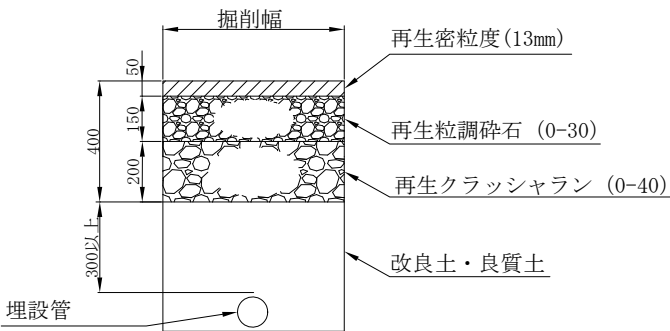

＊ 占用物の埋設深さ等は、別途定める基準による。

注 既設表層舗装との接合は合材接着テープ等により十分に接合させること。

工 程 表 （ 参 考 資 料 ）

工 事 名 称	污水管きょ更生工事 (R7-1)	工 期	自 契約締結日の翌日から 至 令和8年3月16日	施 行 者	松戸市 建設部 下水道維持課
工 事 場 所	松戸市松戸地内				
項 \ 月 日	12月	1月	2月	3月	
準 備 期 間	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
事 前 調 査		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
本 管 布 設 替 工			■		
更 生 工			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
付 帯 工				■ ■ ■ ■	
書 類 作 成				■ ■ ■ ■	