

仕 様 書

件名 小学校給食用備品（ピーラー等）の購入


No.	品名・銘柄等	規格・品番号等	数量	納品場所
1	ピーラー (球根皮剥機)	例示品：PL-42N(特)またはP-48 外形外寸：W448×D540×H760mmまたはW442×D600×H850mm 電源：3相 200V 外装・デスク：SUS430 排水右仕様 その他、別添図面参照 ※設置費用(電気・排水接続費)・旧品撤去費用含む。 ※旧品が設置されている場所に入替で本製品を設置すること。	1	和名ヶ谷小
2	フライトコンベア型 食器洗浄機	参考型式：TDWF-30L-X 外形外寸：W3000×D930×H1520mm 電源：3相 200V 仕上げすぎ配管なし ボールタップ式 安全装置を取り付けること。 その他、別添図面参照 ※設置費用・電気・ガス接続費用、旧品撤去費用を含む ※旧品が設置してある場所に入替で設置すること	1	上本郷小
3	移動台	参考型式：DTM-127(特) 外形外寸：W1200×D750×H600 その他、別添図面参照 ※設置費用・旧品撤去費用を含む	1	松ヶ丘小
4	小型ドライ真空冷却機	参考型式：THRD-20LC-NITS 外形寸法：W690×D1010×H1860mm 電源：3相 200V 50/60Hz 洗浄ガンユニット付、バトライト仕様 その他、別添図面参照 ※設置費用・旧品撤去費用・電気接続費用含む ※旧品(CMJ-20QE)が設置されている場所に入替で本製品を設置すること。 ※高さ調整は学校と協議して決めること。	1	八ヶ崎第二小
5	器具消毒保管機	参考型式：EMK-1005 外形寸法：W900×D750×H1860mm 電源：3相 200V 片面式 その他、別添図面参照 ※設置費用・電気・ガス接続費用を含む ※設置場所は学校と協議して決めること ※1次側電気工事費用も含む	1	矢切小

1. 納品期限 令和8年3月31日
2. 同等品受付可とする。形状・材質・性能については規格品と同等とすること。
その際は、カタログ・図面等を提出し、図面・仕様書と性能に差異がある場合は記載やマークすること。
同等品確認期限は別紙記載のとおりとする。
3. 納品にあたっては、設置・電気設備・ガス接続・給排水接続・事後処理等がある場合、給食調理場であることを考慮し、適切に履行すること。
4. 搬入設置にあたり児童・生徒、職員並びに通行者、近隣の安全等に対し、万全の注意を払うこと。
なお、搬入又は納品中に学校及び第三者に損害を与えた場合は、受託者がその責めを負わねばならない。
5. 納入日等については、事前に学校と協議の上行うこと。また、納入日が決定した際には、学校と学校財務課学校給食担当室へ連絡すること。
6. 納品の際は、社員証等、身分を証明できるものを持参すること。納品後、学校の担当職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。
7. 設置前、設置中、設置後の様子を写真に撮り、学校財務課へ提出すること。
8. 納品・設置終了後、使用方法・操作方法等の説明を学校栄養職員及び給食調理員に行うこと。
9. 無償保証期間は納品日から1年間とすること。
10. 学校に入る際は検温等の健康観察を行い、発熱や咳、倦怠感等の症状がある者は業務を控えること。
11. この仕様書の定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合については、協議の上定めるものとする。

小学校



電話・FAX番号一覧表

No.	学校名	住 所	電話番号 (047)	FAX番号 (047)
1	中部小学校	松戸市松戸2062	363-4191	363-4803
2	東部小学校	松戸市高塚新田382-1	391-2971	392-5025
3	北部小学校	松戸市根本217	363-5251	363-2629
4	相模台小学校	松戸市岩瀬434-2	363-4245	363-5952
5	南部小学校	松戸市小山148	363-5171	363-4422
6	矢切小学校	松戸市中矢切540	363-6288	363-6885
7	高木小学校	松戸市金ヶ作120	387-5103	389-4457
8	高木第二小学校	松戸市五香4-18-1	387-2191	389-4453
9	馬橋小学校	松戸市西馬橋1-12-1	341-1218	340-0670
10	小金小学校	松戸市小金355	341-0450	342-1227
11	常盤平第一小学校	松戸市常盤平7-1	387-2397	389-3882
12	常盤平第二小学校	松戸市常盤平4-18	386-1331	389-5453
13	稔台小学校	松戸市稔台2-36-1	364-4129	363-6383
14	常盤平第三小学校	松戸市常盤平西窪町25-1	387-4605	389-5848
15	上本郷小学校	松戸市上本郷3620	363-9278	363-4234
16	小金北小学校	松戸市殿平賀270	343-1263	340-0664
17	根本内小学校	松戸市小金原2-3	341-2641	340-0663
18	栗ヶ沢小学校	松戸市小金原7-16	341-2640	340-0656
19	松飛台小学校	松戸市五香西4-22-1	387-0494	389-4885
20	松ヶ丘小学校	松戸市松戸新田159	361-2238	368-3262
21	柿ノ木台小学校	松戸市二十世紀が丘柿の木町111	365-7661	365-5568
22	古ヶ崎小学校	松戸市古ヶ崎4-3620-1	364-5118	365-5759
23	六実小学校	松戸市六高台4-131	387-9391	389-0703
24	八ヶ崎小学校	松戸市八ヶ崎6-53-1	342-1094	345-8091
25	梨香台小学校	松戸市高塚新田512-13	391-4312	391-8198
26	寒風台小学校	松戸市松戸新田316-25	363-1048	365-9535
27	河原塚小学校	松戸市河原塚47-1	392-5100	392-8187
28	和名ヶ谷小学校	松戸市和名ヶ谷1085	391-2401	391-8882
29	旭町小学校	松戸市旭町1-20-2	345-1177	346-9387
30	牧野原小学校	松戸市牧の原435-1	385-0996	388-2099
31	貝の花小学校	松戸市小金原8-10	344-8611	349-4909
32	金ヶ作小学校	松戸市金ヶ作317	385-8886	384-6875
33	馬橋北小学校	松戸市新松戸南2-1	344-8586	349-4104
34	殿平賀小学校	松戸市殿平賀339-1	344-8621	345-9368
35	横須賀小学校	松戸市新松戸北2-13-1	344-4040	348-8445
36	八ヶ崎第二小学校	松戸市八ヶ崎3-3-1	344-7437	346-4945
37	六実第二小学校	松戸市六実2-34-1	384-3011	384-7709
38	新松戸南小学校	松戸市新松戸6-301	343-3275	348-8237
39	松飛台第二小学校	松戸市松飛台59	385-4111	385-8066
40	上本郷第二小学校	松戸市上本郷2677	367-3413	368-1338
41	大橋小学校	松戸市二十世紀が丘梨元町32	392-2921	392-6166
42	六実第三小学校	松戸市六高台3-141	384-3161	384-7879
43	幸谷小学校	松戸市幸谷212-2	344-6765	345-6956
44	新松戸西小学校	松戸市小金1180	344-1061	345-9883
45	東松戸小学校	松戸市紙敷1-19-1	388-6621	388-6626

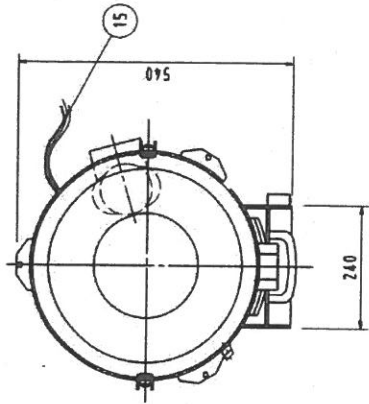



特記事項
 ・排水右仕様
 ・三相 200V スイッチ無し

NO	名	材	備	要
1	排水口		POM 排水口外径φ19	
2	扉		AC7A	
3	出口キャップ		AC7A	
4	排水管		塩ビ管 VU-DLエルボ止 75A	
5	投入口キャップ		SUS430 t0.8	
6	本体材質		SUS430 t0.8	
7	アスク		SUS430 t1.5カーボンランダム粒子	
8	水切りゴム		NBR	
9	支持板		SUS430	
10	軸受		FC	
11	洗濯機		1/10	
12	扉		ADC	
13	モーター		3相 200V 400W	
14	モーターベース		SUS430	
15	電源コード		プラグ付, 2m	

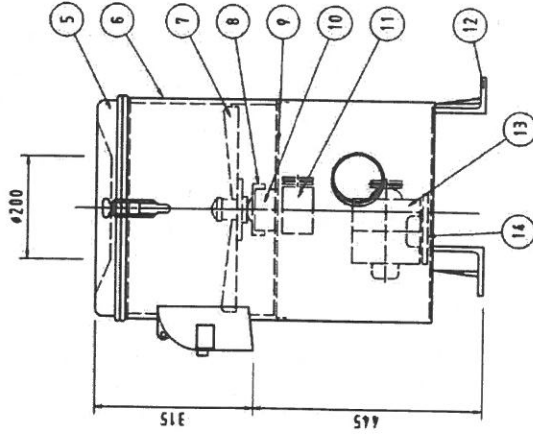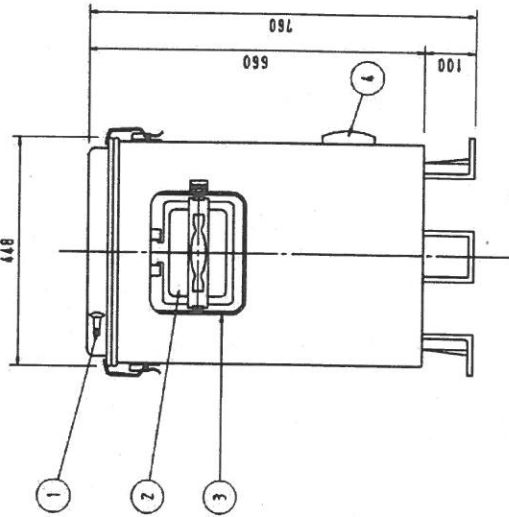

重量	50 Kg
コンセント形状	3相 200V ㊦ 15A 250V
定格消費電力	3相 200V 400W

和名々合小

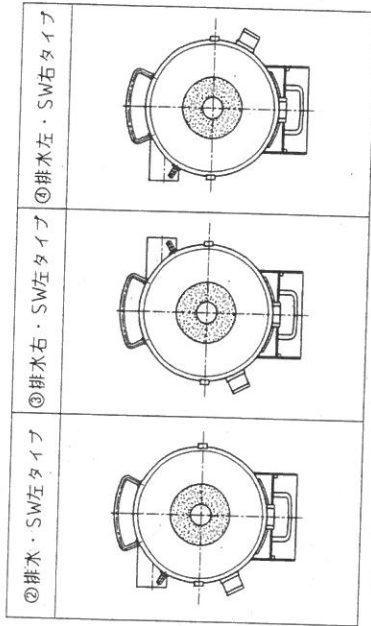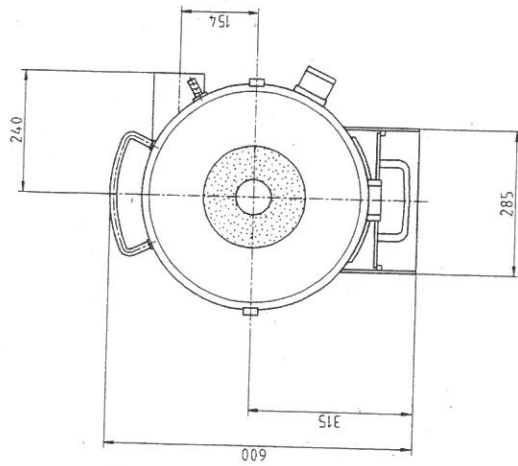

※②～④は準規格です


No.	品名	数	備考
1	蓋	1	SUS304
2	本体	1	FC200
3	ドラム	1	SUS430
4	脚	1	SS400 電着塗装
5	防護ゴム	3	CRゴム
6	取出口	1	ACTA アルマイト処理
7	ドア	1	ACTA アルマイト処理
8	ドア取手	1	合成樹脂
9	皮剥きディスク	1	FC200 カーボランダム接着
10	蓋止め	2	SPCC クロムめっき
11	本体取手	1	SUS304
12	給水口	1	C3604BD Ⅸφ15内径ホース用
13	排水口	1	横パイプ75
14	キャブタイヤコード	1	3m差し込みプラグ付(単相3芯、三相4芯)
15	押しボタンスイッチ	1	

※φ20(内径)ホース用はオプションです

※本体内部カーボランダム貼付けはオプションです

電源	三相 200V (単相 100V)
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.4kW
質量	103kg

能力	1回の投入量 13~15kg
ディスク外径	φ393

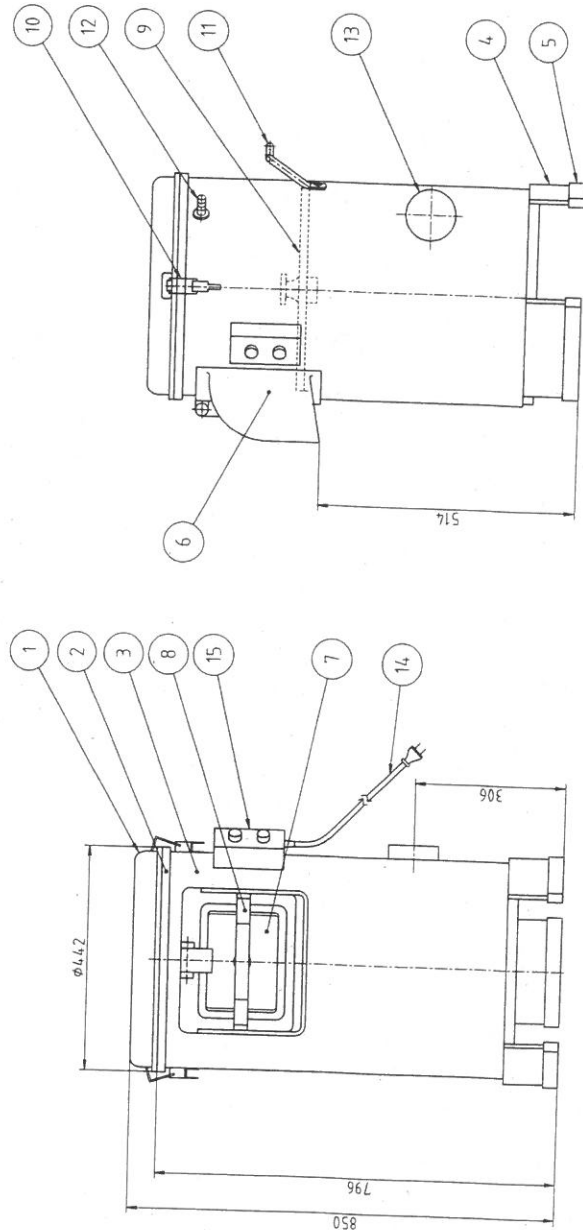

和名ケダ小

記 事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。
準規格は次回ロット待ち

①本図は排水・SW右タイプを表す

P-48

機 図 製 図 年 月 日 縮 尺 名 称

球根皮剥機

1:10

製品コード
11480-1_0

台 数 台

図 番
KC11480-1-1-1

仕樣

形式	TDWPF-30L-X
洗浄能力	4,000〜10,000枚/時(42.30mm)
コンベヤビード	2.0〜5.0m/分(インバータ制御)
定格出力	4.95kW(ラインポンプ含む)
洗浄温度調節	サーモスタット
洗浄方式	上下方向噴射固定ノズル
給湯方式	ボールドアップ式

1	本体	SUS304 No.4 t1.2 t1.5
2	取台	SUS430 t3.0×L40×D40角
3	洗剤ポンプ	3P 200V 1.5kW
4	コンベアモーター	3P 200V 0.2kW
5	タンクモーター (電気式)	3P 200V 3.0kW
6	コンベア	ステン製、ジュラコン軸部
7	洗剤ノズルパイプ	ノズル付ステンパイプ
8	コンベア停止スイッチ	3P200V/0FF 出口側
9	タクトスターナー	SUS304 バンデック版
10	オーブン・乾燥炉	50Aステンパイプ
11	コンベア安全装置	トルクリミッター
12	電気ストッパー	近接スイッチ付き
13	製作費	名義、停止スイッチ

羅致輝為煙販

A	洗浄タンク給排水口	20A ユニオン止め
B	入口タンク排水口	40A 共通止め
C	洗浄タンク排水口	50A 共通止め
D	出口タンク排水口	40A テーズ止め
E	制御盤	3P 200V 4.95kW



FDYS25070401

※ ボールタッチ式

※ 仕上りすぎ配管なし。

※ 1次電源の入線は下側

※ 仕上げ配管が無い為、ラインポンプなどのマグネット等は、付きませんので、予めご了承ください。

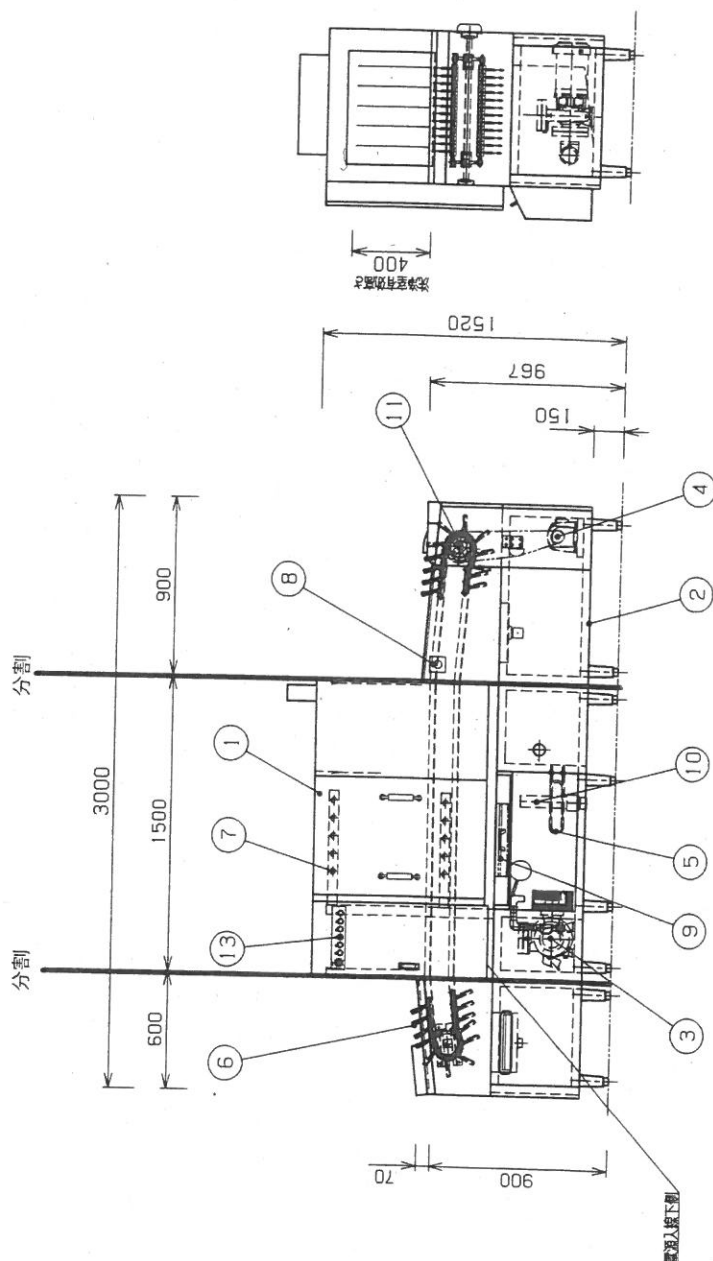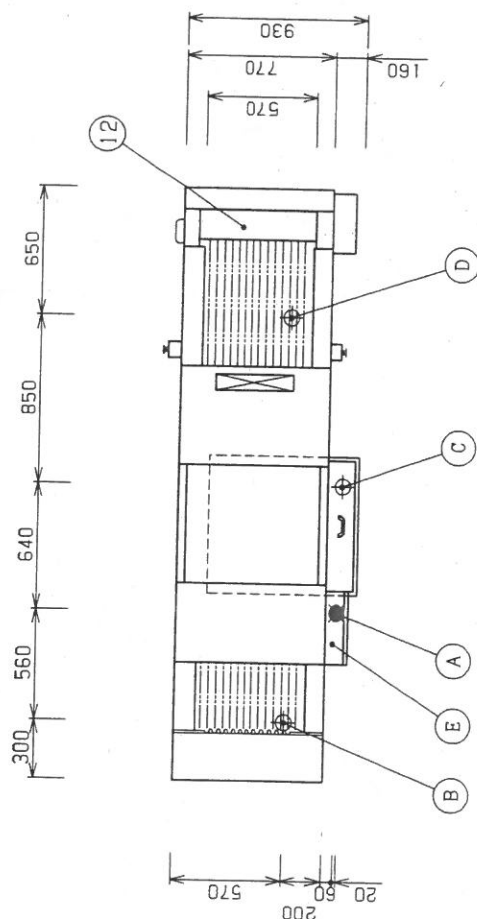


特記：総販の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


[illegible]

式割分三

仕様書	
標準処理量	(kg/バッチ) 20
使用周囲温度	10~40℃ (連続運転時15~28℃)
乾燥方法	ラックイン
冷却モード	急冷
冷却能力	10℃/20分
本体内有寸法 庫×庫行×高さ (mm)	620×600×420
扉開閉方法	スライディング式
電源	三相200V 50/60Hz
真空ポンプ	(kW) 0.9/1.2
冷却機	(kW) 2.2
食材乾燥測定用温度センサー	SUS304 フレキシブル
質量	(kg) 370
運搬質量	(kg) 390
排水口	(A) 20
洗浄ガン専用排水口	(A) 15~20
配管	(ホース内径) 12~15mm
備考	冷却能力、扉開閉時間は食材の仕舞を0.8とした場合です 製品改良の為、予告なく変更する場合があります 実際の製品とは細部の異なる場合があります

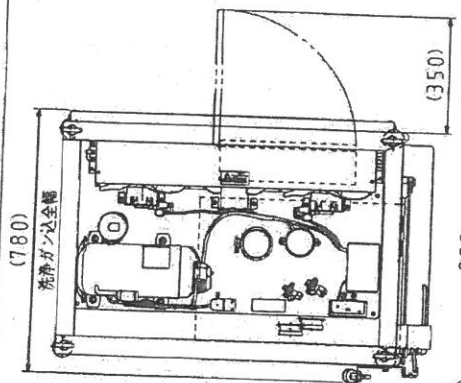


シイナルカラー (ブザー-乾燥機能付き)
(赤、青、黄、緑、赤、黄、青、赤、黄、青)



メンテナンス
(制御/温度センサー
/真空制御)

操作盤



全高
1860
ブザー付きシイナルカラー-込み全高
(2000)

設計	承認	検査	承認
Designed	Check	Check	Approved

排水口 (20A)
ホース接続確認
洗浄ガン (接続ホース内径12~15mm/外径21mm)
ホース固定: 要

No.	Date	Description	Designed

第三角法
3rd Angle
Projection
1/15 (A3)


名称
Title




小形ドライ型乾燥機 洗浄ガン/シイナルカラー/乾燥仕様
THRD-20LC-NITS

図章
Dwg No.

231018-G1-TDWG/ST-0

ハナ時 第二ノ

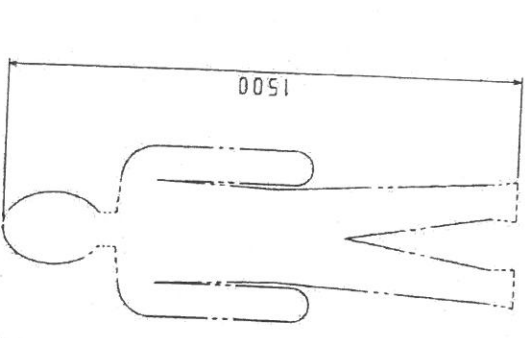

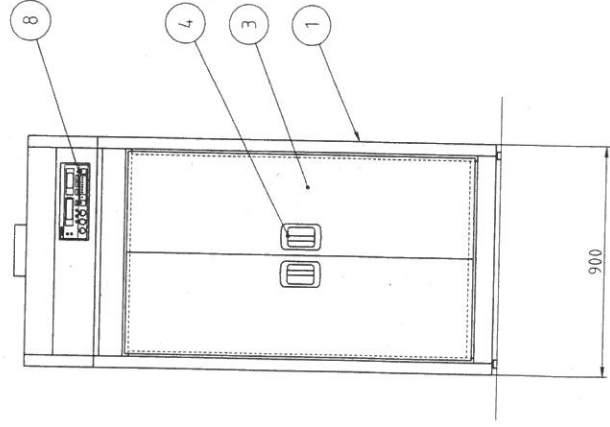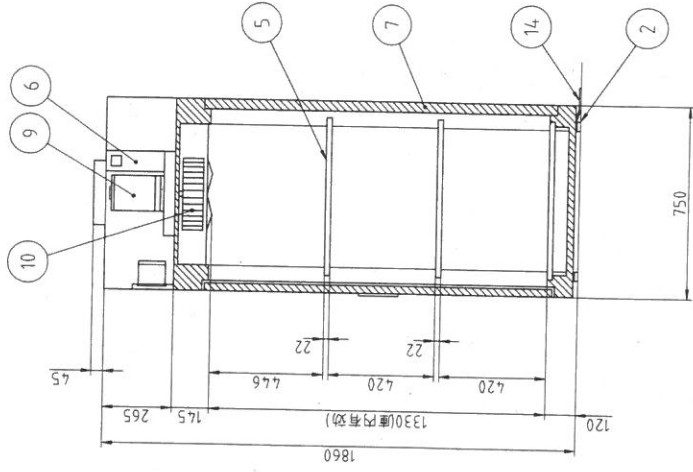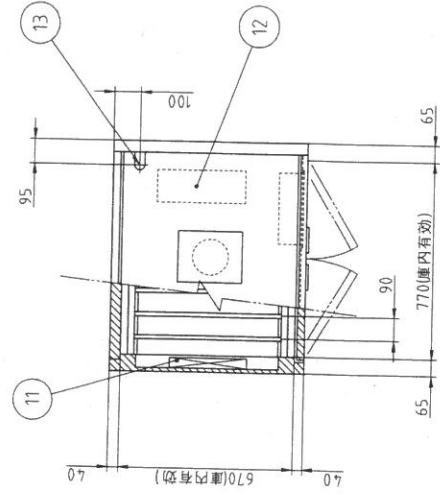

No.	品名	数	備考
1	本体	1	SUS430
2	アジャストボルト	4	SUS304
3	扉	2	SUS430
4	扉ハンドル	2	ZDC シルバーメタリック焼付塗装
5	棚	3	SUS430 自在棚ピッチ 34mm
6	自動排気ダンパ	1	遠距離知型
7	断熱材	1	グラスウール
8	コントロールパネル	1	マイコンサーモ、残時間表示付
9	ファンモーター	1	
10	羽根	1	シロッコ型 アルミニウム・アルマイト処理
11	ヒータユニット	2	SUS304
12	制御盤	1	
13	電源接続口	1	
14	脚固定金具	2	

電源	三相 200V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	6.75kW
質量	155kg

電流値	20.5A
ファンモーター	0.75kW
ヒータユニット	6.0kW

●棚 2 枚追加

記 事
製品改良のため、許可無く仕様変更することがあります。

矢印小

図 図 製 図 年 月 日 縮 尺 名 称
2022/09/15 1:20 器具消毒保管機

EMK-1005
製品コード

25476-120

台 数 図 番
KC25476-1-1-0