



PFOS 及び PFOA の地下水水質測定の実施結果について


松戸市では令和3年度より毎年2か所ずつ ^{ピーフォス}PFOS 及び ^{ピーフォア}PFOA の地下水調査を実施してきましたが、柏市、鎌ヶ谷市の地下水の PFOS 及び PFOA の暫定指針値超過に係る発表を受け、柏市、鎌ヶ谷市との市境である六実地区で地下水水質測定の実施結果についてお知らせいたします。

なお、すべての地点で暫定指針値※の超過は見られませんでした。

※暫定指針値とは、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準で、国により設定されたものです。

●採水日 令和6年5月30日（木）

●調査地点及び調査結果

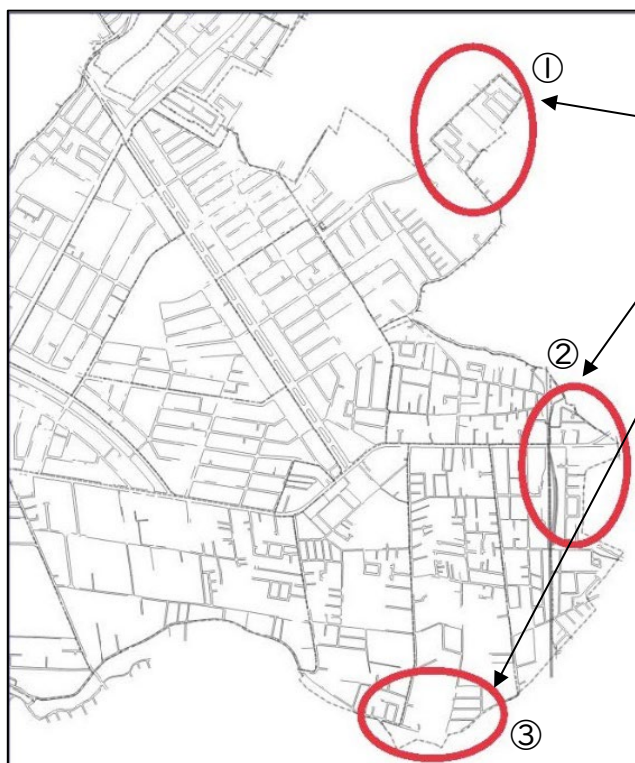

調査地点	調査結果
① 六高台5丁目	6.4 ng/L
② 六実5丁目	18 ng/L
③ 六実3丁目	0.8 ng/L

※暫定指針値：50 ^{ナノグラム}ng / ^{リットル}L



やさシティ、まつど。
matsudo

【参考】令和3年度から令和5年度に実施した調査結果

年度	調査地点	調査結果
令和3年度	紙敷	0.3 ng/L未満
	栄町6丁目	4.1 ng/L
令和4年度	五香6丁目	0.3 ng/L未満
	大谷口	0.3 ng/L未満
令和5年度	六実1丁目	3.9 ng/L
	小金原6丁目	0.3 ng/L未満

※当調査における計量方法において PFOS 及び PFOA を測定することができる
限界の濃度が0.3 ng/L であり、0.3 ng/L 未満とは、その濃度を下回って
いるという意味です。

【本件に関する問い合わせ先】

〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5

松戸市環境部環境保全課

☎047-366-7337 FAX047-366-1325

✉ mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp