




令和5年度 第65回水道週間スローガン
水道水 安心・安全 これからも



令和5年度予算の概要についてお知らせします!




●水道事業を運営するための予算（収益的収支 税込み）

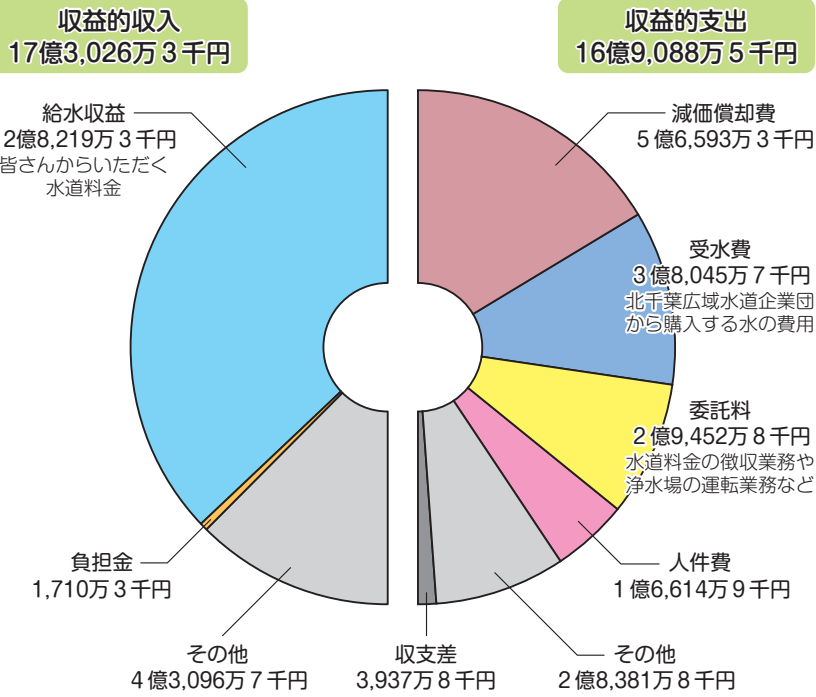

皆さんが支払う水道料金などで事業を運営しています。
いただいたお金は、浄水場の運転管理費や北千葉広域水道企業団から買うお水代などに使っているよ!



●水道施設を更新するための予算（資本的収支 税込み）

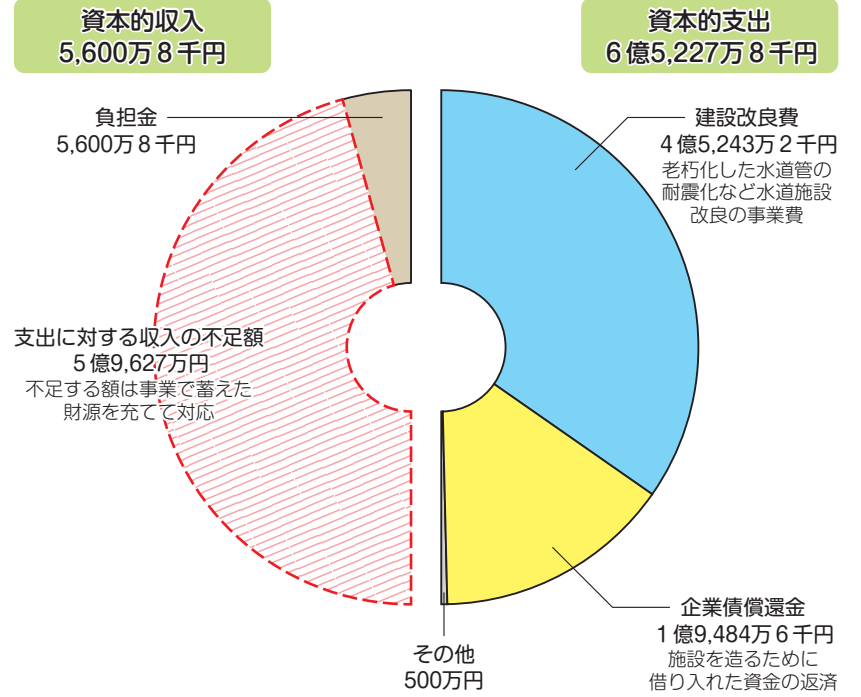

水道施設の工事予定

- 導・配水管の更新工事 2億6,510万円
- 常盤平浄水場の設備の更新工事 8,942万円
- 井戸（常盤平地区1号井）の改修工事 1,600万円

水道メーター交換のお知らせ

お客さまの使用水量を適正に計量するため、法律（計量法施行令）で定める有効期限8年を迎える水道メーター（量水器）を無料で交換しています。

対象のメーターをご使用のお客さまには、事前にお知らせを投函いたしますのでご協力をお願いします。交換作業は、水道部の指定業者が行い、10分ほどで終了します。作業に立ち会う必要はありません。

なお、ご不在の場合でも、敷地内に入らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

- 交換作業は、平日の日中に行います（費用は発生しません）。
- 作業員は水道部貸与の腕章と水道部発行の身分証明書を携帯します。
- 交換作業の際に、浄水器などの販売をすることは一切ありません。

※交換時に空気が混入し、水が白く濁ることがありますが、原因は微細な空気泡なので水質は問題ありません。

身分証明書 No.

所在地 市--

会社名

氏名

生年月日 年月日

上記の者は松戸市水道部発注の量水器交換作業に従事する者であることを証明する。

松戸市水道事業管理者

発行年月日 令和〇〇年〇月〇日

有効期限 自 令和〇〇年〇月〇日 至 令和〇〇年〇月〇日

印

身分証明書




水道メーター

松戸市営水道の料金

千葉県内の水道事業者の料金を比較したものです。

節水意識の高まりや節水機器の普及等により、年々水道の使用量は減っており、水道料金収入は減少傾向にあります。そのなかでも松戸市営水道は、消費税改定を除くと平成8年から料金改定を行っておらず、現行料金の維持に努めています。

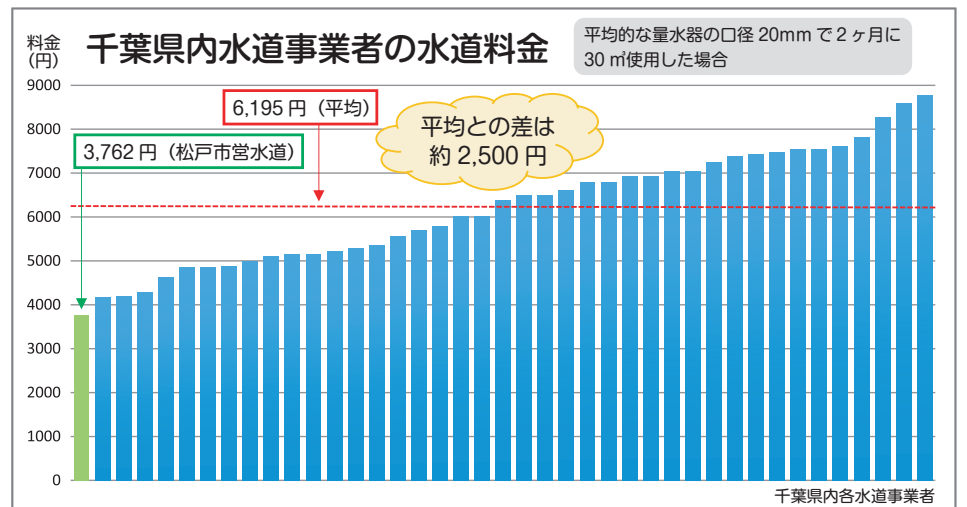

1 m³ ってどれくらい?
1 m³ = 1,000 ℓ

2ℓ ペットボトル
500 本分



松戸市営水道の水道料金は安いんだね。電気代やガス代が値上がりするなか、水道料金は変わらずがんばっているんだね。



でもお水をつくるのに必要な電気代が値上がりすると、現行料金を維持していくのはとても大変そうだね。

水道料金は、納期内に納めましょう!

☎ 047-383-2100 FAX 047-383-2104


営業時間: 月～土曜 8時30分～17時(日曜・祝日・年末年始を除く)

ご家庭でも災害に備えましょう

ビル・マンション等の共同住宅にお住まいの方は、一般的に水道水をポンプで上階へ汲み上げてご使用いただいておりますが、台風等の災害で停電した際には、給水に支障が出る恐れがあります。

こうしたことに備えて、各家庭において常日頃から飲料水や生活水の備えをお勧めいたします。

また、緊急時に受水槽に残った水を供給できる「非常用給水栓」が設置されている場合もありますので、事前にお住まいの水道設備について関心を持ち、災害に備えましょう。

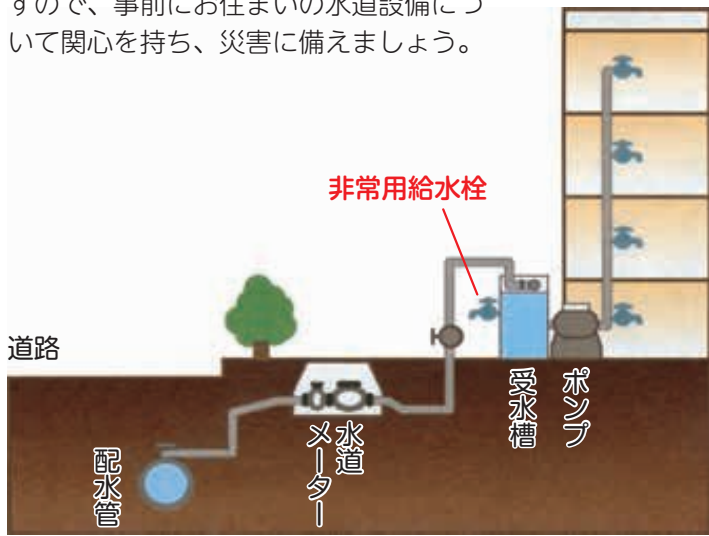

飲料水の備蓄をしましょう

1人1日3リットル×3日分が飲料水の目安になります。

蛇口から直接ふたのできる清潔な容器いっぱいまで入れて密閉し、冷暗所で3日間保管できます。3日経過したのものについては、塩素の消毒効果がなくなってしまうので飲料水以外にご活用ください。



生活水も気かけましょう

水は飲料水以外にも、トイレや洗濯などの生活水が必要となります。風呂のお湯も生活水として使えるので、貯めておくことが有効です。

安心・安全な水道水

皆さんが安心して飲める水を提供するため、法令に基づいて定期的に水質検査を行っています。令和4年度も水質基準項目(51項目)、放射性物質、毎日検査項目のすべてで基準を満たしていました。

以下に検査項目の一部を掲載します。その他の項目は、水道部ホームページまたは行政資料センター、市立図書館で閲覧できる「松戸市水道事業概要」をご覧ください。



松戸市
ホームページ

令和4年度 水質基準項目 検査結果

番号	水質基準項目名	水質基準値	根木内41 給水栓	常盤平1-23 給水栓
基01	一般細菌	100個/mL以下	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.16	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.007
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.025	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満
基29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.006
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.01未満
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	18	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.8	13.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	71	77
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	163	156
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
基42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.4
基47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	8.1
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.0	0.0

浄水場見学会

浄水場の見学会を実施しています。安全で安心な水がどのようにつくられ、皆さんのご家庭に送られているのか、是非この機会に見学してください。

- 場所** 小金浄水場・常盤平浄水場
- 期間** 随時(要予約)(土日祝日・年末年始を除く)
- 時間** 午前10時～午後3時のうち約60分～90分程度
- 対象** 小学生を含む団体または、5名以上の団体



小金浄水場



常盤平浄水場



※お申し込み、お問い合わせは水道部総務課へお電話にてお願いします。

※工事等により実施できない場合があります。

☎ 047(341)0430

(土日祝日・年末年始を除く 8時30分～17時)

広告

水トラブルはお近くの水道工事店へ

松戸市上下水道管工事業協同組合

住所:千葉県松戸市榎台5丁目15番地25

TEL:047-366-2898

FAX:047-369-0866

豊富な経験 確かな技術

E-mail m-jsk@tc4.so-net.ne.jp

広告

水道サービスを未来につなぐ

暮らしの身近で水の未来を考える

お客様センター
第一環境株式会社 常盤平営業所